



Soproni Szakképzési Centrum

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzriadó Terv

Összhangban az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása szigorúan tilos! A dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!

A tűzvédelmi tervet készítette:

Árva-Fekete Zsanett

irodavezető

■ Tűzvédelmi előadó

■ Oklevél száma: 103238/2/2015

TARTALOMJEGYZÉK

1. FEJEZET	7
ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ.....	7
1.1. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT.....	8
1.2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ TERV ELÉRHETŐSÉGE	8
2. FEJEZET	9
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	9
2.1. A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	9
2.2. AZ IGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	9
2.3. AZ IGAZGATÓ ÁLTAL ÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLY TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	12
2.4. MUNKAVÁLLALÓK (TANÁROK, TANÍTÓK, NEVELŐK, IRODAI- ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK) TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	13
2.5. PORTÁN MUNKÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	13
2.6. TANULÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	14
2.7. KARBANTARTÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	14
2.8. SZERZŐDÉSES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	14
3. FEJEZET	16
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK	16
3.1. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE.....	16
4. FEJEZET	17
HELYISÉGEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK	17
ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK	17
4.1. PORTA HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	18
4.2. IRODÁRA, IRODA JELLEGŰ HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	18
4.3. TANTERMEKRE, TORNATEREMRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	19
4.4. AULA HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	20
4.5. KONYHA, ÉTKEZŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ TEREIRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	21
4.6. ISKOLA BÜFÉ HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	22
4.7. KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI TEREK HELYISÉGEIRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	22
4.8. SZERVER HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	23
4.9. KARBANTARTÓ MŰHELY HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	24
4.10. MOSDÓ, WC HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	24
4.11. ÖLTÖZŐ HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	25
4.12. KIJELÖLT DOHÁNYZÓ HELY	25

4.13.	KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI ÚTVONALAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	25
4.14.	TÁROLÓ HELYSÉGEK (IRATTÁR, RAKTÁR, SZERTÁR, TAKARÍTÓ SZERTÁR)	25
4.15.	ORVOSI SZOBA HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	26
4.16.	LAKÓSZOBÁKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	26
4.17.	KAZÁNHÁZ, TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	27
4.18.	GÁZFOGADÓ HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	28
4.19.	ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	28
4.20.	SZABAD TEREKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (PARKOLÓ).....	29
4.21.	HULLADÉKGYŰJTŐ.....	29
4.22.	NAPELEMEK.....	30
4.23.	TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI TERÜLET	30
5.	FEJEZET	31
	TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK.....	31
5.1.	DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA	31
5.2.	TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	31
5.3.	FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES, MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉKOK HASZNÁLATA	32
5.4.	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ELJÁRÁS ALÁ NEM ESŐ ÉPÍTÉS SORÁN KÖVETENDŐ ALAPVETŐ ELJÁRÁS.....	32
	IDEGEN KIVITELEZŐ ESETÉN	32
	SAJÁT KIVITELEZÉS ESETÉN	32
5.5.	ALVÁLLALKOZÓK, KÜLSŐ KIVITELEZŐK TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE.....	33
5.6.	TÁROLÁS.....	33
6.	FEJEZET	35
	TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK, TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK.....	35
	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	35
6.1.	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK	35
6.2.	FALI TŰZCSAP.....	35
6.3.	MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELZŐ RENDSZER	36
6.4.	PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR	36
6.5.	TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK.....	36
6.6.	HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS.....	36
6.7.	BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS TŰZJELZŐ BERENDEZÉS	37
6.8.	VILLAMOS FŐKAPCSOLÓ, GÁZFŐELZÁRÓ	37
6.9.	KISFESZÜLTSGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA	38
6.10.	VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT.....	38
6.11.	TŰZVÉDELMI JELZŐTÁBLÁK ÉS FELIRATOK	38
6.12.	TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI TERÜLET, ÚT	39

7. FEJEZET	40
AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSÉRE JOGOSULT MUNKAKÖRÖK, BEOSZTÁSOK FELSOROLÁSA	
7.1. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE.....	40
7.2. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY	40
8. FEJEZET	41
A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	
8.1. TŰZVÉDELMI OKTATÁSRA KÖTELEZETTEK.....	41
8.2. KÉPZÉSI FORMÁK.....	41
8.3. TŰZVÉDELMI OKTATÁSRA JOGOSULTAK.....	42
8.4. AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA, DOKUMENTÁLÁSA	42
8.5. AZ OKTATÁS TÉMAKÖREI.....	42
8.5.1. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁSA	42
8.5.2. A MUNKAVÁLLALÓK ISMÉTLŐDŐ TŰZVÉDELMI OKTATÁSA	42
8.5.3. A MUNKAVÁLLALÓK RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSA (TŰZESET UTÁN)	43
8.5.4. A MUNKAVÁLLALÓK RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSA.....	43
8.6. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA	43
9. FEJEZET	45
A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNY ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI.....	
9.1. TŰZRIADÓ TERV.....	45
10. FEJEZET.....	46
A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI	
10.1. LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG.....	46
11. FEJEZET.....	47
A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉT KÉPEZŐ ÉS 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYSÉGEK MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉGE	
11.1. 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYSÉGEK MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGE	47
I. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	48
II. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	54
III. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	56

Jelen szabályozás célja azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, amelyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset kialakulásainak veszélyei.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy olyan nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a Soproni Szakképzési Centrum (9400 Sopron, Virágoskert u. 7.) fenntartása, felügyelete, irányítása alatt álló Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium (9431 Fertőd, Madách sétány 2/D) területén dolgozik, vagy munkájában részt vesz, ismerje ennek elhárítására meghatározott elvégzendő feladatait.

A Soproni Szakképzési Centrum üzemeltetése alatt álló Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezettel nem rendelkezik, a tűzvédelmi feladatokat minden munkavállaló a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan és a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatkör hárul: az Igazgatóra, a helyettesére, irodai dolgozókra, tanárookra, tanítókra, nevelőkre, technikai dolgozókra és az alkalmasszerűen munkát vállalókra.

A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítésében felhívom a figyelmét minden érintettnek, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megszegése a 2012. I. tv. 78. § rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.

2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

Az Iskola munkavállalói a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

A létesítmény területén tevékenységi körének területére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak a kiszabott bírságok tekintetében.

Az Iskola vezetője, és/vagy az általa meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megszegik, és tűzvédelmi szempontból veszélyeztetik a biztonságos működést.

Sopron, 2023. március 1.

.....
Igazgató

IGAZGATÓI UTASÍTÁS

A

TŰZVÉDELMRŐL!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben előírtak alapján a tűz elleni védekezés érdekében a létesítmény használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (*továbbiakban: OTSZ*), és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, szabványokban rögzítettek figyelembevételével a fentiekben nevesített

6

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

előírásaiban határozom meg!

ELRENDELEM

a tűz megelőzési előírások maradéktalan betartását a létesítmények minden használójára, valamennyi dolgozóra, a létesítményben esetlegesen munkát végző személyekre, alkalomszerűen munkát vállalókra, szállítókra.

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya:

2023. március 01-jétől az Igazgató jóváhagyó aláírását követően azonnal, amely visszavonásig érvényes.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya:

- 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D (Iskola)
- 9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58. (Kollégium)
- 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31-39. (Tájházak) szám alatti létesítmény területe

Sopron, 2023. március 1.

Kiadja:

.....
Igazgató

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Fenntartó: Soproni Szakképzési Centrum
Székhely: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.
Adószám: 15832135-2-08
Név: Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
Iskola címe: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D
Igazgató: Wellner Andrea
Elérhetősége: +36 99 537 162
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu

A Tűzvédelmi Szabályzatban megfogalmazott előírások maradéktalan betartása a Soproni Szakképzési Centrum által üzemeltetett Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium minden használójára, valamennyi dolgozóra, alvállalkozóra, szállítókra, külső szerződéses szolgáltatókra, szülőkre kötelező érvényű.

A szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű.

A tűzvédelmi tervet készítette, mely megfelel a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben meghatározott követelményeknek.

Árva-Fekete Zsanett tűzvédelmi előadó
FEOT Kft.
Oklevél száma: 103238/2/2015

www.megbizhatotuzvedelem.hu

MEGBÍZHATÓ TŰZVÉDELEM KFT
Székhely: 9400 Sopron, Mikoviny u. 37.
K&H: 10404058-50526549-74541016
Adószám: 23745489-2-08
Cg.sz.: 08-09-022895

Aláírás:

Jelen tűzvédelmi dokumentáció elkészítése az alább felsorolt fontosabb jogszabályokban, tűzvédelmi műszaki irányelvekben, honosított EU és hazai szabványokban meghatározott követelményeknek megfelelően készült.

- A belügyminiszter 30/2019. (VII.26.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet módosításáról
- **1996. évi XXXI. törvény** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- **1999. évi XLII. törvény** a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
- **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet** az országos településrendezési és építési követelményekről
- **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet** a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- **30/1996. (XII. 6.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- **10/2011. (III. 28.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról (zenés, táncos szórakozóhelyek szabályozásával kapcsolatos szigorítás)
- **9/2015. (II.25.) BM rendelet** a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről

- **63/2012. (XII. 11.) BM rendelet** a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
- **43/2011. (XI. 30.) BM rendelet** a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
- **44/2011. (XII. 5.) BM rendelet** a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
- **45/2011. (XII. 7.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
- **11/2013. (III. 21.) NGM rendelet** a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
- **21/2016. (VI. 9.) BM rendelet** a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
- **99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet** a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
- **Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Kiürítés**

1.1. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen tűzvédelmi szabályzat bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ TERV ELÉRHETŐSÉGE

Elérhető és megtekinthető az Iskola gazdasági iroda helyiségében.

2. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az éves költségvetés összeállításakor tervezi, majd biztosítja a tárgyévi tűzvédelmi költségek anyagi fedezetét.

Biztosítja a tűzvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek anyagi fedezetét, a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok beszerzését, az oktatási anyagok beszerzésének, a továbbképzéseken történő részvétel anyagi fedezetét.

Legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső, szerződéses tűzvédelmi vállalkozás igénybevételevel biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesítésének elősegítését, betartatását.

Megrendeli (szerződést köt) arra jogosult szervnél, személynél a létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi szempontú időszakos felülvizsgálatok elvégzését (re), a szakanyagokban rögzített hiányosságok kijavítását (ra).

Gondoskodik az összesített tűzvédelmi iratanyagok együtt tartásáról.

2.2. AZ IGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A létesítmény területén közvetlen első számú és munkahelyi vezetőnek minősül a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium vezetője.

Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

- az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
- a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

Az épület közösségi terein az épület elhagyásának módját jelölő alaprajzokat elhelyezteti.

Biztosítja a létesítményben folyó tevékenységgel kapcsolatos tüzesetek megelőzésének, a tüzek oltásának, valamint a műszaki mentésnek a jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit.

Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, mely feladatkörben irányítja az Iskola tűzvédelmi tevékenységét, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Az irányítása alá tartozó létesítmény, az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről, elhárításuk feltételeiről.

Gondoskodik a létesítmény tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betarttatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért.

Jóváhagyja és kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint a Tűzriadó Tervet.

A Szabályzatot a tűzvédelmet érintő változás esetén úgy kell átdolgozni/átdolgoztatni, hogy az mindenkor naprakész legyen.

Gondoskodik arról, hogy az építményt, építményrészeket csak a használatbavételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.

Gondoskodik arról, hogy azok a változások, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják szóban azonnal és írásban is bejelentésre kerüljenek a Soproni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságra (9400 Sopron, Tűzoltó köz 2., 99/510-672).

Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenység, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes tűzvédelmi hatóságnál bejelentésre kerüljön.

Gondoskodik arról, hogy az Iskolával kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók stb.) a rájuk vonatkozó mértékben, a tűzvédelmi szabályzatot megismerjék.

Az építési engedélyhez kötött munkákhoz beszereztetni az építési engedélyt, majd kezdeményeztetni a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását.

Amennyiben valamelyik helyiségnek, épületnek a használatbavételi (működési) engedélyben meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, az eltérő használat előtt kezdeményeztetni az új használati mód engedélyeztetését.

Gondoskodik a sajátérből végzett épület karbantartások, építési engedélyhez nem kötött felújítások esetén, a jogszabályi és a szabványi előírásoknak történő maradéktalan megfeleléséről.

Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén, csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz- vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Intézkedik a használati szabályok betartatásáról, valamint az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Gondoskodik a létesítmény tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszközök állandó üzemképes állapotban tartásáról, az oltóvíz biztosításáról, az oltóvizet szolgáltató berendezések üzemképes állapotban tartásáról.

Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a hivatásos tűzoltóság részére a létesítményben tartandó gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Biztosítja a Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek az ellenőrzés lehetőségét.

Határidő és felelős személy megjelölésével intézkedik, a bármely módon tudomására jutott hiányosság megszüntetéséről.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli az Iskolát, teljes hatáskörben eljár. Akadályoztatása esetén, intézkedésre jogosult személlyel képviselteti magát.

Tűzveszélyes tevékenység esetén biztosítja,

- az Iskola munkavállalója által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit előzetesen az adott területért felelős vezetője írásban meghatározza,
- külső szerv, személy által végzendő tűzveszélyes tevékenység esetén a munkát elrendelő által előzetesen meghatározott írásbeli feltételek, az adott terület felelős vezetője egyeztesse és szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal az engedélyt kiegészítse.

Gondoskodik arról, hogy kizárólag a 9/2015 (III. 25.) BM rendeletben meghatározottak alapján, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg az Iskola alkalmazásában lévő dolgozók tűzvédelmi oktatását, valamint a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítását. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni.

A munkavállalók tűzvédelmi oktatásának a tűzriadó gyakorlat tervezett időpontját azt megelőzően egy héttel jelzi a tűzvédelmi szaktanácsadónak, gondoskodik az érintettek jelenlétéről.

Gondoskodik arról, hogy évente a Tűzriadó Terv-ben foglaltak végrehajtása, gyakoroltatása, annak dokumentálása megtörténjen.

Tűz és annak közvetlen veszélye esetén köteles végrehajtani a tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, tűzoltással kapcsolatos feladatokat, köteles részt venni a Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatásán, a tűzvédelmi oktatáson.

Intézkedik, hogy a munkavállalók tűzvédelmi oktatása, a munkába állás, az új munkakörbe helyezés előtt, majd azt követően pedig évente megtörténjen.

Biztosítja, hogy a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalót foglalkoztassanak.

Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgájának érvényességét. Külső cég által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében, a munkavégzést csak az egyeztetés alapján kiállított írásos engedély láttamozása után engedélyezheti.

Gondoskodik arról, hogy a létesítménnyel kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, vagy egyéb alkalmas módon.

Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat. Az üzemeltetői kötelezettség alá eső felülvizsgálatok lejártá előtt, annak elvégzésére felhívja a tulajdonos figyelmét.

Ellenőrzi/ellenőrizteti a külső szolgáltatást végző szervezetekkel kötött szerződések betartását.

- a. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát
- b. Kémények 4 évenkénti műszaki felülvizsgálatát
- c. A kazán évenkénti felülvizsgálatát
- d. Egyéb technológiai berendezések gyártó által előírt felülvizsgálatát
- e. Tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását
- f. Fali tűzcsap hálózat előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását

Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

Minden új, és/vagy újonnan bevezetésre kerülő tűz- vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, eszköz, anyag alkalmazása előtt intézkedik a szükséges engedélyek beszerzéséről, és az engedélyben foglaltak érvényesítéséről. A fentiek bevezetésének (alkalmazásának) tervezési fázisában köteles kikérni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalását.

Újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök, és gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről, a szabvány szerinti kivitelezést igazoló "kivitelezői nyilatkozatot" szereztet be.

A szerződéses tűzvédelmi tanácsadó útján érvényt szereztet a tűzvédelmi használati szabályoknak, előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén gázpalack, és azzal üzemeltetett berendezések ne kerüljenek elhelyezésre és működtetésre.

Amennyiben a létesítményben, helyiségekben, esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás stb.) kerül sor, intézkedik a rendezvény szervezője, rendezője felé a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásban történő meghatározására - vagy meghatározza azt - és gondoskodik arról, hogy azt, tájékoztatás céljából a rendezvény időpontja előtt 15 nappal a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek megküldjék.

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:

- kiürítés számítást,
- a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot
- a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
- a tűz esetén szükséges teendőket,

- a tűz jelzésének és oltásának módját.

A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

2.3. AZ IGAZGATÓ ÁLTAL ÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLY TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól megköveteli a tűzvédelmi szabályok betartását.

Elvégzi a vezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.

Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi tevékenységet, gondoskodik a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi feltételeiről.

A tüzet vagy robbanást előidézhető meghibásodásokat soron kívül javíttatja.

Hatósági ellenőrzés során képviselheti az intézményt, a jegyzőkönyvet aláírhatja, amennyiben az Igazgató nincs jelen.

Az Igazgató által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat maradéktalanul végrehajtja, végrehajttatja, annak elvégzéséről a vezetőt tájékoztatja.

Vezeti és kezeli a tűzvédelmi dokumentációkat, figyelemmel kíséri a felülvizsgálati jegyzőkönyvek érvényességi idejét, a hatósági ellenőrzések során azokat az ellenőrzést végző szerv rendelkezésére bocsátja.

Elvégzi a tűzoltó készülékek ¼ évenkénti készenlétben tartó által végzendő felülvizsgálatát és azt az üzemeltetési naplóban dokumentálja.

Gondoskodik:

- a létesítmény tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz, az oltóvizet szolgáló berendezések üzemképes állapotban tartásáról,
- a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről,
- elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet vagy személy munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit,
- ütemezi, és elvégezteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső vállalat által elvégzett munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.

Felel az épületgépészeti, gépészeti, villamos berendezések, eszközök, készülékek kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások elvégzéséért, meghibásodásuk esetén azok javíttatásáért.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött, csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval - és az egyéb szakmai képzési feltételeknek is megfelelő - rendelkező személy végezzen.

Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel vagy személlyel kerül elvégzésre, úgy az előzetes írásos feltételeket meghatározza.

Bármilyen a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást, tűzvédelmi szempontú hiányosságot észlel, azonnal jeleznie kell a munkáltatónak a hiányosság megszüntetése érdekében.

Intézkedik az irányítása alatt álló terület technológiai berendezéseinek rendszeres karbantartásának végrehajtásáról, időszakos takarítások elvégzéséről.

2.4. MUNKAVÁLLALÓK (TANÁROK, TANÍTÓK, NEVELŐK, IRODAI- ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK) TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, vezetője azonnali tájékoztatása!

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése előtt írásbeli engedélyt kell kérni annak elvégzésére és a feladatok meghatározására.

Bármilyen a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást, tűzvédelmi szempontú hiányosságot észlel, azonnal jeleznie kell a munkáltatónak, illetve a létesítmény üzemeltetőjének a hiányosság megszüntetése érdekében.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Tűz esetén köteles a segélyhívó számon (105, 112) a tüzesetet jelezni.

A tűzoltó készülék meghibásodása esetén köteles a készüléket a lehető legrövidebb időn belül pótolni.

Tűz esetén a szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltaknak megfelelően köteles tevékenykedni.

2.5. PORTÁN MUNKÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Amennyiben tűz vagy káreset a tudomására jut, a jelzést a tűzoltóság felé, és az épületben tartózkodóknak késedelem nélkül továbbítja, a főbejárati ajtót(kat) nyissa ki, a tűzriadó tervben foglaltakat hajtja végre.

A szolgálatot ellátónak a beépített automatikus tűzjelző berendezés központ ellenőrzése, a tűzjelző berendezés meghibásodását késedelem nélkül jelezni az intézmény vezetője felé.

A berendezés üzemeltetési naplójába bejegyezni a fenti próba eredményét, (a berendezés állapotára vonatkozó megjegyzést) valamint óra, perc feltüntetésével a berendezés jelzéseit.

Azonnali intézkedéstétel a gazdasági vezető felé, a tűzjelző berendezés esetleges hibáinak kijavítására, egyéb hiányosság megszüntetésére.

Az épületre vonatkozó Tűzriadó Terv és helyszínrajzok mindenkorhi meglétéről gondoskodik.

A lezárt helyiségek azonosító jellel ellátott kulcsainak meglétét biztosítsa.

Végrehajtani a tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, tűzoltással kapcsolatos feladatokat, a tűzriadó tervben foglaltak gyakoroltatásában, a tűzvédelmi oktatáson részt venni.

2.6. TANULÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tűzvédelmi oktatáson elhangzott tűzvédelmi ismereteket az Iskola épületeire vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, az általános tűzvédelmi használati szabályokat betartani, amennyiben hiányosságot tapasztalnak azt jelenteni az osztályfőnöknek, a felügyeletet ellátó tanárnak.

Betartani, hogy a tanuló tűzveszélyes tevékenységet nem folytathat, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkát nem végezhet.

A tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, a tűzriadó tervben foglaltak gyakoroltatásán részt venni, tűz esetén az abban foglaltakat betartani, tűzvédelmi oktatáson megjelenni.

2.7. KARBANTARTÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Az Iskola területein található tűzvédelmi eszközök, berendezések ismerete.

Nyílt lánggal járó tevékenység esetén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése előtt írásbeli engedélyt kell kérni annak elvégzésére, valamint a feladatok meghatározására.

Bármilyen a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást, tűzvédelmi szempontú hiányosságot észlel, azonnal jeleznie kell a hiányosság megszüntetése érdekében.

Bármilyen szaktevékenységet, amennyiben az szakvizsga köteles úgy csak a képesítéssel rendelkező karbantartó munkatárs végezhet. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Felületkezelési munkát (pl. festés) csak jól szellőztetett helyen lehet végezni. Felületkezelésre csak vízbázisú festék használata ajánlott, amennyiben ez nem lehetséges úgy az oldószeres festék alkalmazása esetén a festék biztonsági adatlapján feltüntetett információk figyelembevétele mellett végezhető a festék használata.

2.8. SZERZŐDÉSES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A szerződésben foglaltak szerint látja el tűzvédelmi feladatait, a szerződés szerint felelősséget vállal az általa elvégzett feladatokért.

Tűzvédelmi Szabályzat naprakészen tartása, jogszabályi módosításokat figyelembe véve.

Az Iskolát mint létesítményt érintő, illetőleg vonatkozó használati jellegű tűzvédelmi jogszabályok, irányelvek, harmonizált és honosított szabványok nyomán követése.

Tűzriadó Terv készítése, vizuális megjelenésű menekülési tervek készítése, naprakészen tartása, legalább évente egyszeri alkalommal gyakoroltatása és jegyzőkönyvezése.

A tűz- és katasztrófavédelmi hatóságok által tartott hatósági ellenőrzéseken, helyismereti foglalkozásokon, tűzoltási- és műszaki mentési gyakorlatokon való részvétel, hatóságok szakmai támogatása, a tulajdonos és/vagy üzemeltető érdekeinek képviselése.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak, illetve a tűzvédelmi szabályok, előírások betartása ellenőrzése, nyilvántartása.

Tűzvédelmi problémák megoldásának kezdeményezése, javaslatok elkészítése.

Beruházás, fejlesztés során a tűzvédelmi szempontok érvényesítése érdekében szaktanácsadás.

Az Iskola munkavállalóinak munkába állás előtti, illetve ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek egyeztetése, engedélyezése, nyilvántartása.

Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, kezeli a tűzvédelmi üzemeltetési naplót.

A készenlétkben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről intézkedik.

Tűzoltó készülékek ellenőrzési jegyzőkönyve meglétének ellenőrzése, iktatása, nyilvántartása.

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi jegyzőkönyvek meglétének felülvizsgálata, iktatása, nyilvántartása.

Villámvédelmi jegyzőkönyvek meglétének felülvizsgálata, iktatása, nyilvántartása.

Tűzvédelmi karbantartási jegyzőkönyvek meglétének felülvizsgálata, iktatása, nyilvántartása.

Beépített tűzjelző berendezés karbantartás meglétének felülvizsgálata, nyilvántartásának ellenőrzése.

Tűzeseti fogyasztók működőképességi jegyzőkönyvek meglétének ellenőrzése, iktatása, nyilvántartása

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer jegyzőkönyveinek elkészítése és a rendszer jogszabályban előírt időközönkénti ellenőrzése, iktatása, nyilvántartása

A fent felsoroltak tekintetében a szolgáltató anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa végzett szaktevékenységből felmerülő hiányosságok és hibák tekintetében, azonban nem tartozik felelősséggel a tűzvédelmi szabályzatban, tűzvédelmi dokumentációkban meghatározott feladatok be nem tartásáért, be nem tartatásáért, valamint a tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok meg nem szüntetéséből adódó jogkövetkezményekért.

3. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

3.1. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Az Iskola tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezettel nem rendelkezik, a tűzvédelmi feladatokat az Igazgató, a megbízott személy és minden munkavállaló a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A létesítmények területén a tevékenységgel összefüggő feladatok alapján a létesítményekben keletkező tüzesetek felszámolásával kapcsolatos feladatokat az Igazgató, a megbízott személy irányításával a vonatkozó tűzvédelmet érintő szabályozás figyelembe vételével az érintett munkavállalók látják el mindaddig, amíg a tűzoltóság a helyszínre nem érkezik. A tűzoltóság kiérkezését követően tájékoztatást ad a tűzoltóságnak az elvégzett beavatkozásról, tevékenységről, a tűzoltóság képviselőjének további munkáját információk átadásával, vagy a számára meghatározott feladatok végrehajtásával elősegíti.

4. FEJEZET

HELYISÉGEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A közlekedési és menekülési útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A menekülési útvonalakat utánvilágító biztonsági jellel jelölni kell, azokat a helyükről eltávolítani tilos.

A szabadba vezető ajtókat nyitott állapotban kell tartani.

A tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, azok kezelő szerveit, valamint a vizuális megjelenítésre szolgáló egységeit (menekülési útirányt jelző biztonsági jel) eltorlaszolni, leragasztani még átmenetileg sem szabad.

Csak megfelelő műszaki állapotú villamos- és gázberendezés használható.

Minden rendeltetéstől eltérő használatot külön eljárás keretében engedélyeztetni kell.

A tűzvédelmi berendezéseket üzemképes állapotban kell tartani, ellenőrzésükről gondoskodni kell és azt dokumentálni kötelező.

A tűzvédelmi berendezéseket eltávolítani nem szabad, a berendezések megrongálódása esetén pótlásukról azonnal gondoskodni kell.

A készenlétkben tartott tűzoltó készüléket eltávolítani, készenléti helyéről áthelyezni és nem a rendeltetésre használni tilos!

Menekülésre, közlekedésre számításba vett területek még ideiglenes jelleggel sem használhatóak anyagtárolásra. A közlekedési és menekülési útvonalakat állandóan szabadon és tisztán kell tartani.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezések használata megengedett!

Tilos a létesítményben éghető vagy égést tápláló gázpalackot, azzal üzemelő berendezést elhelyezni és üzemeltetni.

Az épület helyiségeiből való eltávozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtjenek-e magukban tűzveszélyt.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Semmilyen olyan jellegű belső átalakítást nem szabad végezni, mely hátrányosan érintheti a hő- és füstelvezetésre számításba vett nyílászárókat, a közlekedési és menekülési útvonalakat, a kijáratok megközelíthetőségét és a hatásos nyílásfelületét, minden olyan átalakítást tilos engedély nélkül végezni mely a létesítmény tűzvédelmi helyzetét hátrányosan érinti.

Az elektromos kapcsolókat, kapcsolószekrényeket, kapcsolótáblákat, az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni nem szabad, azokon anyagot, árut vagy egyéb dolgot tárolni tilos!

Az elektromos fő- és szakaszkapcsolók ki-, bekapcsolt állását, a biztosítékok hova tartozását felirattal jelölni kell.

Az elektromos gépeket, berendezéseket a munkaidő után – a csatlakozó kihúzásával – lehetőség szerint áramtalanítani kell (a hűtőgépek kivételével).

Az épületben a dohányzás tilos! A dohányzási tilalmat a bejáratnál jelölni kell.

Az épületben robbanásveszélyes tevékenységet folytatni tilos.

A hő- és füstelvezető, valamint a szellőztető nyílásokat eltorlaszolni tilos.

Bármilyen nemű munkavégzés befejezésével a következőket kell tenni:

1. Éghető hulladékot a helyiségekből el kell távolítani, hulladékgyűjtő helyeken kell elhelyezni,
2. Tüzet okozó körülményeket megszüntetni,
3. Áramtalanítani.

4.1. PORTA HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az épület kulccsal zárható helyiségeihez, azonosító jellel ellátott kulcsokat a portán el kell helyezni.

A tűzjelző központ kezelésére kioktatott munkavállaló köteles naponta ellenőrizni a tűzjelző berendezés minden áramkörének tűzjelzését, az ellenőrzés eredményét a berendezés üzemeltetési naplójában kell rögzíteni. Ugyancsak rögzíteni köteles a tűzjelző központ minden jelzését, meghibásodását. Meghibásodás esetén azonnal intézkedni kötelesek a vezető felé.

A portán el kell helyezni a fővonalú távbeszélő készülék mellé a rendőrség (107), a tűzoltóság (105), a mentők (104) valamint az általános 112-es hívószámú segélyhívó telefonszámokat.

A helyiségben kell tárolni a következő dokumentációkat:

- A Tűzriadó Terv egy példányát
- A beépített tűzjelző berendezés tűzjelzéseinek az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó zónakimutatás kell készíteni, és azt a tűzjelző központ és a távkezelő központok mellett is el kell helyezni.

4.2. IRODÁRA, IRODA JELLEGŰ HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A bejáratot mindig járható állapotban, torlasz és szűkítés nélkül kell tartani.

A világítás búráját és az elektromos berendezést éghető dekorációval díszíteni tilos.

A helyiségben anyagot tárolni, elhelyezni csak úgy szabad, hogy a

- a) közlekedési utakat ne szűkítse,
- b) a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések hozzáférhetőek és jól láthatóak maradjanak,
- c) az elektromos kapcsolók hozzáférhetőek legyenek.

Az ünnepi időszakokban esetlegesen elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett és nem éghető anyagú alátétre helyezve szabad égetni. Az égő gyertyát a munkaidő végén, illetve a helység elhagyásakor el kell oltani. Az égő gyertyák körül 0,5 méterre papírt és egyéb éghető anyagot elhelyezni tilos.

A munkavégzés befejezésével a következőket kell tenni:

- a) éghető hulladékot a helyiségekből el kell távolítani, hulladékgyűjtő helyeken kell elhelyezni,
- b) tüzet okozó körülményeket megszüntetni,
- c) áramtalanítani.

Az időszakosan használható elektromos berendezéseket (hőszugárzó) felügyelet nélkül hagyni tilos, használat után pedig a hálózatról le kell választani. A kávéfőző gép használata után azt a hálózatról azonnal le kell választani. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő berendezés használható.

Iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni.

A tárolásnál biztosítani kell, hogy a hő fejlesztő készüléktől min. 50 cm távolság biztosított legyen (pl.: világító berendezés).

A közlekedési utakat és a kijáratokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A vészkijáratokat kulccsal lezárni addig, amíg munkavállalók tartózkodnak a helyiségben, nem szabad.

A kézi tűzoltó-készülékeket állandóan tisztán, hozzáférhetően, üzembiztos állapotban kell tartani. A készülékeket csak rendeltetésszerűen - tűz esetén - szabad igénybe venni.

Takarításkor - ha a tisztítás tűzveszélyes anyaggal történik - az ajtókat nyitva kell tartani. Elektromos tisztítógépet csak teljes kiszellőztetés után szabad használni. Benzines tisztítást alkalmazni tilos!

Elektromos gépet, berendezést - meghibásodás esetén - (szikrázás, égett szag, melegedés stb.) azonnal áramtalanítani kell. A hiba elhárításáig az elektromos gépet, berendezést használni, áram alá helyezni tilos!

Az elektromos készülékek, technológiai eszközök kábelezését kímélni kell, azokat erő kihatásnak kitenni tilos. Sérülésük esetén javításukról intézkedni kell.

A tűzoltó készülékeket mindenki által jól látható és hozzáférhető helyen kell tárolni.

A tűzvédelmi berendezéseket eltorlaszolni, eltávolítani nem szabad, a berendezések megrongálódása esetén pótlásukról azonnal gondoskodni kell.

A helyiségekben tűzveszélyes tevékenységet végezni, éghető folyadékot vagy azok tároló edényeit elhelyezni, raktározni tilos.

Javítás, karbantartás esetén a tűzveszélyes ipari munka végzéséhez külön írásbeli engedély szükséges, melyet a helyi tűzvédelmi megbízottnak is be kell mutatni.

Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő berendezés használható. Villamos hőfejlesztő készüléket csak éghetetlen anyagból készült, szigetelő alátét alkalmazásával lehet üzemeltetni.

A tevékenység során keletkező éghető hulladékot össze kell gyűjteni és a napi tevékenység befejezése után a helyiségből a kijelölt tároló helyre kell vinni.

Tűz esetén a helyiséget azonnal ki kell üríteni, az oltást porral oltó készülékkel meg kell kezdeni.

Az irodában dohányozni, nyílt lángot használni, valamint tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos.

A helyiségben kell tárolni a következő dokumentációkat:

- Tűzvédelmi Szabályzat
- Tűzriadó Terv
- Tűzvédelmi üzemeltetési naplók

4.3. TANTERMEKRE, TORNATEREMRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiséget csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetéshez tartozó követelménynek megfelelően szabad használni.

Csak megfelelő műszaki állapotú villamos- és gázberendezés használható.

A helyiségben egyedi fűtőeszköz nem üzemeltethető.

Minden rendeltetéstől eltérő használatot külön eljárás keretében engedélyeztetni kell.

A tűzvédelmet szolgáló berendezéseket üzemképes állapotban kell tartani, ellenőrzésükről gondoskodni és azt dokumentálni kell.

A helyiségben nem szabad éghető anyagot oly mennyiségben és módon tárolni, azzal olyan tevékenységet folytatni, amely a termék, illetve az épület rendeltetésszerű használatától eltér, ezzel tűzveszélyt, tüzet vagy robbanást okozhat.

Az egyes helyiségekből való eltávozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. melegedésre hajlamos berendezés stb.).

Az egyes helyiségekben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot (pl. PB-palack, benzin, hígító stb.) tárolni tilos!

Menekülésre, közlekedésre számításba vett területek még ideiglenes jelleggel sem használhatók anyagtárolásra. A közlekedési és menekülési útvonalakat állandóan szabadon és tisztán kell tartani.

A termekben dohányozni tilos!

A számítógépteremben a kiépített fő kapcsolóval a berendezéseket a hálózatról le kell választani.

4.4. AULA HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiségben egyidejűleg tartózkodó személyek számát kiürítés számítással kell igazolni.

Színpad és nézőtér kialakítása esetén a rendezvény alkalmával tilos végezni:

- Minden olyan tevékenységet, mely a környezetében lévő anyag gyulladási hőmérsékletét meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt láng használatával, szikraszóródással, izzással, parázslással jár.
- Az aulában a látványfokozás célját szolgáló köd, vagy füstfejlesztő anyagot használni tilos!
- Az aulában dohányozni tilos, mely tilalmat a helyiség bejáratánál és a teremben, továbbá a színpadon is fel kell tüntetni.

Az aulában megtartásra kerülő minden rendezvényen, (próba, előadás stb.) jelen kell lennie az azzal megbízott, felelős intézkedésre jogosult személynek.

A rendezvény (próba, előadás stb.) befejeztével a rendezvény megtartásáért felelős személy köteles átvizsgálni a színpadi részt, és a termet, és minden olyan körülményt meg kell szüntetnie, mely tüzet okozhat.

A helyiségben tartózkodók közlekedésére szolgáló útvonalakon tilos elhelyezni a biztonságos járást akadályozó tárgyakat.

A színpadi függönyök, éghető anyagú díszletek és a villamos berendezések (lámpatestek stb.) között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen (min. 0,5 m) távolságot kell megtartani.

A lámpatestekre éghető díszítőelemeket elhelyezni tilos.

Az aulában folytatott tevékenység befejezését követően a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni.

A helyiségben a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a széksorok mindkét oldalán legalább 1,20 m széles, vagy közepén 2,40 m széles közlekedési útvonal biztosítva legyen.

Az egyes széksorok között - támlától, támláig - legalább 0,90 m távolságot kell tartani.

Amennyiben az aulában olyan rendezvény tartására kerül sor, hogy ott asztalok kerülnek elhelyezésre, azokat és a székeket úgy kell elhelyezni, hogy közöttük, és a kijáratok irányában legalább 1,20 m széles közlekedési útvonal biztosított legyen.

Az aulában egyedi fűtőberendezés nem üzemeltethető.

A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű, tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4.5. KONYHA, ÉTKEZŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ TEREIRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az ÉPÜLETBEN kialakított konyhában csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok helyezhetők el.

A területen dohányozni tilos.

A helyiségben tűzhelyek, sütő-főző berendezések, munka-asztalok közötti közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, anyagok, eszközök, edények elhelyezésével TILOS.

A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, és az előkészítő konyha területéről el kell távolítani, éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni TILOS! Azt az arra a célra rendszeresített nem tűzveszélyes edénybe kell gyűjteni.

A főző-, sütő-, melegítő berendezések használata során a tűzhely kezelési utasításnak megfelelően kell eljárni.

A tűzhelyeket csak a használatukat ismerő személy kezelheti.

A sütő-, főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni TILOS. Meghibásodás esetén javíttatni szükséges. A javítás elvégzéséig a berendezés nem használható.

A főző-, sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS, ha valamelyik használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni.

A villamos üzemű berendezéseket, a hűtőszekrények kivételével, használat után áramtalanítani kell.

PB gáztűzhely használata még ideiglenesen sem megengedett!

A konyhai edényzetben túlhevülésből keletkező tűz esetén a tüzet fedéssel vagy tűzoltó készülékkel el kell oltani. A tűz oltására víz használata tilos! A konyha közelében tűzoltó készülék készenlétben tartása szükséges.

Az edényzetben visszamaradt víz az olajnak, zsírnak a kiforrását, szétfreccsenését idézheti elő súlyos égési sérüléseket esetleg tüzet okozva!

Éghető edényfogó használatakor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűzhely hőjétől tűz ne keletkezzen.

A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől, a felhasználásra kerülő éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Olajat, zsírt, csak száraz edénybe szabad önteni, melegíteni.

Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemén kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.

A közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni.

Csak kifogástalan állapotú elektromos berendezések használhatók.

A helyiségben csak a munka jellegének megfelelő tevékenységet szabad folytatni.

Éghető anyagokat csak a tevékenységhez szükséges mennyiségben szabad tárolni.

A helyiséget távozás előtt tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és a tüzet okozó körülményt meg kell szüntetni.

A helyiséget naponta ki kell takarítani, a hulladékot el kell távolítani.

Takarításkor – a tisztítás tűzveszélyes anyaggal tilos – az ajtókat nyitva kell tartani. Elektromos tisztítógépet csak teljes kiszellőztetése után szabad használni. Benzines tisztítást alkalmazni tilos!

Az elektromos gépeket, berendezéseket munkaidő után – a csatlakozó kihúzásával – lehetőség szerint áramtalanítani kell, a hűtőgép kivételével.

Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemén kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.

4.6. ISKOLA BÜFÉ HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az Iskola által készített tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása a kereskedelmi egységek üzemeltetőinek és azok dolgozóinak egyaránt kötelező.

A kereskedelmi egységekben csak tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó tevékenykedhet.

A büfében kereskedelmi egységekben, legalább 1 db 6 kg töltet súlyú „A B C” tűzek oltására alkalmas az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott hitelesített tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, azt tűz oltására kérésre át kell adni.

A kereskedelmi egységekben PB palackok használata szigorúan tilos!

A kereskedelmi egységekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, olaj-zsír stb. helyezhető el.

A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, területéről el kell távolítani, éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni tilos. Azt az arra a célra rendszeresített edénybe kell gyűjteni és el kell szállítani.

Az egyes berendezéseket, a használati-kezelési utasításukban meghatározottak szerint kell üzemeltetni.

A sütő-főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni tilos.

Az olajsütőkben az olaj szintje a megengedett minimum - maximum szint között legyen.

A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől, a felhasználásra kerülő éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok a gyulladási hőmérsékletüket ne érhessék el.

A tüzelő-, főző-, sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, ha valamelyik használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni.

Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemén kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.

A villamos berendezéseken, lámpatesteken éghető díszítő anyagokat, reklámtáblákat, stb. elhelyezni tilos.

A büfében elhelyezett szénsavpalackokat eldőlés ellen az építmény szerkezetéhez rögzíteni kell.

Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése tilos!

A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon kell tartani. Árut, göngyöleget csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

4.7. KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI TEREK HELYSÉGEIRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

A helyiségben elektromos hőfejlesztő készüléket (pl. hősugárzó) üzemeltetni tilos.

A helyiségben a nem rendeltetésszerűen alkalmazott éghető anyagot, illetve folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad használni vagy tárolni. Kivétel a berendezések kezelése, karbantartása folyamán felhasználásra kerülő éghető folyadékok.

Az olvasóteremben a közlekedési és menekülési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni, tárolási tevékenységet végezni még ideiglenesen sem szabad.

A polcokon elhelyezett könyvek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a hőfejlesztő berendezéstől (pl. lámpatest) olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra a fejlődő hő gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ez a távolság azonban nem lehet 0,5 m-nél kisebb.

A helyiségben csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiségben kialakított olvasóhelyek székekkel való elrendezése esetén a széksorok mellett legalább 1,00 méter széles közlekedési és menekülési utat kell biztosítani.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek azokat a berendezéseket és készülékeket ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni kell), amelyek folyamatos üzemeltetése (pl. szerver) nem indokolt.

A tevékenység során keletkező éghető hulladékot össze kell gyűjteni és a napi tevékenység befejezése után a helyiségből a kijelölt tároló helyre kell vinni.

Könyveket, iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni.

Elektromos gépet, berendezést - meghibásodás esetén - (szikrázás, égett szag, melegedés, stb.) azonnal áramtalanítani kell. A hiba elhárításáig az elektromos gépet, berendezést használni, áram alá helyezni tilos!

Az egyes helyiségekben a főrendeltetéshez alkalmasszerűen kapcsolódó tevékenységen túlmenően robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni tilos!

Tűz esetén a helyiséget azonnal ki kell üríteni, az oltást porral oltó készülékkel meg kell kezdeni.

Semmilyen olyan jellegű belső átalakítást nem szabad végezni, mely hátrányosan érintheti a hő- és füstelvezetésre számításba vett nyílászárókat, a közlekedési és menekülési útvonalakat, a kijáratok megközelíthetőségét és a hatásos nyílásfelületét, minden olyan átalakítást tilos engedély nélkül végezni mely a létesítmény tűzvédelmi helyzetét hátrányosan érinti.

A könyvtárban el kell helyezni az ott keletkező tüzek oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott, legalább 6 kg-os porral oltó készüléket.

4.8. SZERVER HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiségben nyílt láng használata, valamint a dohányzás tilos.

A helyiségekben csak az oda beosztott kezelőszemélyzet tartózkodhat. A munka befejezésekor a helyiség ajtaját kulcsra kell zárni.

Az illetékesek részére a helyiségbe történő gyors bejutás lehetőségét biztosítani kell.

A helyiséget kizárólag a funkciójának megfelelően szabad használni, anyagtárolás tilos!

A helyiségben a nem rendeltetésszerűen alkalmazott éghető anyagot, illetve folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad használni vagy tárolni. Kivétel a berendezések kezelése, karbantartása folyamán felhasználásra kerülő éghető folyadékok.

A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetén egy időben, legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel:

- meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást (tüzet) előidéző ok fennálljon pl. részleges áramtalanítással, a klímaberendezés leállításával,
- a munkafolyamat alatt 1db habbal oltó vagy gázzal oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a helyszínen.

A berendezéseken karbantartást, javítást csak szakképzett személy végezhet.

A számítógép helyiségben el kell helyezni az ott keletkező tüzek oltására alkalmas, MSZ EN 3 szabvány szerin gyártott széndioxiddal vagy habbal oltó tűzoltó készüléket.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az elektromos berendezések kapcsolóinak rendeltetését, funkcióját felirattal jelölni kell. Tűz vagy elektromos zárlat esetén is a szükséges feszültségmentesítést azonnal el kell végezni.

A villamos berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.

Az elektromos berendezéseket meghibásodás esetén azonnal javíttatni kell. Elektromos berendezések javítása csak szakember által, az előírások megtartásával történhet.

Az elektromos gépeket használat után közvetlenül feszültség mentesíteni kell, kivéve a folyamatos üzemű gépeket (pl. szerver).

4.9. KARBANTARTÓ MŰHELY HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A nyílt láng használata, valamint a dohányzás tilos. A tilalmat jelölő táblát a műhely bejáratánál, valamint a helyiségben is el kell helyezni.

A műhelyekben a rögzítetten szerelt technológiai berendezéseken kívül csak a munkához szükséges bútorok, berendezések használhatók. Elhelyezésüket úgy kell megoldani, hogy a műhelyek bármely részéről a meneküléshez szükséges útvonalak szabadok legyenek.

Az anyagokat, alkatrészeket, szerszámokat a számukra kijelölt helyen kell tárolni.

A karbantartási, javítási munkákhoz használt éghető anyagot vagy tűzveszélyes folyadékot csak a napi munkához szükséges mennyiségben lehet a műhelyekben tartani. Az anyagok max. 1 literes üveges vagy flakonos kiszerelésekben tárolhatók. A munka befejezés után a tárolóedényeket lezárt állapotban, nem éghető anyagú szekrényben kell tárolni, elzárni. A fáradt olajat a hordós tárolóba kell szállítani és az arra rendszeresített fémhordóba kell önteni.

Hegesztést csak a 45/2011 (XII.7.) BM rendelet alapján kiadott érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval (1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők) rendelkező személy végezhet.

A hegesztéssel járó tevékenység munkavégzésnél a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletben foglaltak előírásait kell figyelembe venni.

A helyiségben hegesztési tevékenységet végezni tilos.

Az olajos zsíros alkatrészek mosása kizárólag szabad téren végezhető mely tevékenység részére egy fedéllel ellátott fém tálcát kell rendszeresíteni, melyből a használt folyadékot fémhordóba kell üríteni.

Olajos rongyot az erre a célra rendszeresített nem éghető fedéllel lezárt edényben szabad gyűjteni. Az edényt a napi tevékenység befejezésekor a veszélyes hulladék – tároló helyre kell üríteni.

A műhely padozatára kifolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal fel kell itatni.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.

Gyorsvágó, lángvágó, köszörű használatakor a szikraszóródás gyújtóveszélyére ügyelni kell, ilyen tevékenység végzésekor a munkahelyet a lappangó tűz felfedezése érdekében a munkahely elhagyása előtt a munkát végző személynek át kell vizsgálni.

A műhelyekben legalább 1db 6 kg-os MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott az ott keletkező tűz tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülék legyen elhelyezve.

4.10. MOSDÓ, WC HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiséget csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetéshez tartozó követelménynek megfelelően szabad használni.

A bejáratot mindig járható állapotban, tisztán, torlasz és szűkítés nélkül kell tartani.

A világítás búráját és az elektromos berendezést éghető dekorációval díszíteni tilos.

A helyiségekben anyagot, eszközöket tárolni TILOS!

Elektromos berendezéseket a helyiségben használni TILOS!

A helyiségben dohányozni TILOS!

4.11. ÖLTÖZŐ HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiség bejárati ajtaját berendezési tárgyakkal eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A helyiségben elhelyezett öltözőszekrényeket kizárólag rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Elektromos berendezéseket csak felügyelet mellett szabad működtetni, ha azokra szükség nincs, a villamos hálózatról le kell választani.

Az öltöző használat befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiséget átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

A tevékenységhez szükséges anyagokon és eszközökön kívül mindennemű anyag és eszköz tárolása, valamint a helyiségben a helyiség rendeltetésén kívül más tevékenység végzése tilos.

4.12. KIJELÖLT DOHÁNYZÓ HELY

A létesítményen belül tilos a dohányzás, valamint a nyílt láng használata!

Égő cigarettával a helyiségekbe belépni tilos!

Dohányzás után meg kell győződni arról, hogy a cigaretta csikk valóban el lett oltva.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

4.13. KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI ÚTVONALAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A közlekedési és menekülési útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Kiemelten fontos a közlekedési útvonalak tisztán és szárazon tartása, mivel egy esetleges tűz keletkezése esetén a menekülést nehezítheti az elhelyezett áruk, valamint a munkavégzéshez nem szükséges anyagok tárolása.

A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró szerkezeteit, tűzoltó készüléket és tűzvédelmi berendezéseket eltorlaszolni tilos.

A szabadba vezető ajtók megközelíthetőségét biztosítani kell, azokat lezárni amíg a helyiségben tartózkodnak, nem szabad.

A menekülési útirányjelző rendszert, táblákat folyamatos jelleggel szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A meghibásodásuk esetén javításukra haladéktalanul intézkedni szükséges.

4.14. TÁROLÓ HELYSÉGEK (IRATTÁR, RAKTÁR, SZERTÁR, TAKARÍTÓ SZERTÁR)

A helyiségben, építményben, szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

A göngyölegeket, rekeszeket, ládákat csak akkora magasságban és oly módon szabad raktározni, hogy az egy esetlegesen keletkező tűz esetén a menekülést nem akadályozza, eldőlés lehetőségét ki kell zárni.

A tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.

A tűzvédelmi berendezések, valamint az elektromos főkapcsoló hozzáférhetőségét minden időszakban biztosítani kell.

A közlekedési és menekülési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Az anyagokat egymástól elkülönítetten, anyag nemenként csoportosítva, az előírt távolságok betartásával kell elhelyezni és tárolni.

A helységben nyílt láng használata, valamint a dohányzás tilos.

A helység szabadba vezető kijáratait és az ajtókhöz vezető menekülési utakat, valamint a közlekedési utakat mindig biztosítani kell, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helység szabadba vezető kijáratok ajtóit, amíg emberek tartózkodnak, lezárni tilos.

A helyiségben öngyulladásra hajlamos és robbanásveszélyes anyagokat elhelyezni, tárolni tilos.

A raktárban akkumulátor töltését végezni tilos.

Világító és egyéb villamos berendezést úgy kell elhelyezni, hogy környezetükre tűzveszélyt ne jelentsen, meghibásodás esetén a javítást csak szakember végezheti.

A tűzvédelmi berendezéseket eltorlaszolni, eltávolítani nem szabad, a berendezések megrongálódása esetén pótlásukról azonnal gondoskodni kell.

A helyiség utolsóinak elhagyónak kötelessége meggyőződni arról, hogy a hátrahagyott állapotok nem hordoznak-e magukban olyan veszélyforrást, ami tüzet okozhat.

A helyiség áramtalanítását távozáskor minden esetben el kell végezni.

4.15. ORVOSI SZOBA HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

A helyiségben elektromos hőfejlesztő készüléket (pl. hősugárzó) üzemeltetni tilos.

Világító és egyéb villamos berendezést úgy kell elhelyezni, hogy környezetükre tűzveszélyt ne jelentsen, meghibásodás esetén a javítást csak szakember végezheti.

A tűzvédelmi berendezéseket eltorlaszolni, eltávolítani nem szabad, a berendezések megrongálódása esetén pótlásukról azonnal gondoskodni kell.

A helyiség utolsóinak elhagyónak kötelessége meggyőződni arról, hogy a hátrahagyott állapotok nem hordoznak-e magukban olyan veszélyforrást, ami tüzet okozhat.

A helyiség áramtalanítását távozáskor minden esetben el kell végezni.

A közlekedési és menekülési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4.16. LAKÓSZOBÁKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A szobákban, valamint a kapcsolódó helyiségekben dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

A szobát kizárólag a rendeltetésének megfelelően szabad használni, ott csak a lakhatáshoz szükséges eszközök, berendezések, tárgyak, valamint anyagok használhatók és tárolhatók az ott lakók életviteléhez szükséges mennyiségben.

A szobában éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, valamint olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használatától eltér, ill. tüzet vagy robbanást okozhat.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, szépségszeti, egészségügyi, ápolási célokra használt szerek kivételével, valamint pirotechnikai anyagok még átmenetileg sem tárolhatók a szobában.

A szobában csak engedélyezett típusú elektromos berendezés, készülék használható (pl. tévé, hajszárító).

Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményét, leadó képességét, ezzel elkerülve a hálózat túlterhelését.

Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

A helyiségekben használt elektromos gépet, készüléket, berendezést, eszközt a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelően szabad használni.

Az elektromos berendezésekben jelentkező hibákat, kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja.

A szobában lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani.

Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni tilos.

A berendezési tárgyakat, bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a kijáratú ajtók irányába a szabad mozgás minden körülmények között biztosítva legyen.

Ünnepi alkalmakhoz kötődő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (gyertyagyújtás, csillagszóró használata) csak fokozott odafigyeléssel, mások veszélyeztetése nélkül végezhető.

A berendezési és az általános életvitelhez szükséges tárgyakon, anyagokon kívül minden nem odaillő tárgy, anyag elhelyezése, felhalmozása tilos.

4.17. KAZÁNHÁZ, TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A csatlakozó vezetéket, fogyasztói berendezéseket rendeltetésszerű állapotban kell tartani, rendeltetésszerűen kell üzemeltetni, a szükséges ellenőrzést és karbantartásokat a gyártói előírások alapján rendszeresen el kell végezteni, minden vonatkozó előírást be kell tartani.

A hőfogadó helyiségben a technológiához nem tartozó anyagok tárolása TILOS!

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést szabad használni.

A fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A helyiségekben a közlekedési és menekülési útvonalakat minden esetben biztosítani kell. Leszűkíteni még ideiglenesen is tilos!

A helyiségekben csak az oda beosztott kezelőszemélyzet tartózkodhat. A munka befejezésekor a helyiség ajtaját kulcsra kell zárni.

Az illetékesek részére a helyiségbe történő gyors bejutás lehetőségét biztosítani kell.

A kazánok felügyeletét ellátó, a kazánok ellenőrzése során köteles meggyőződni, azok hibátlan működéséről, illetve rendellenes működés esetén megtenni a „Kezelési utasítás”-ban előírt intézkedéseket.

A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez a „Kezelési utasítás”-t a berendezés közelében, jól láthatóan el kell helyezni.

A kazánokat csak a kiadott technológiai és kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni.

Tilos a tűztér szellőztetés teljesítményét és idejét, az égéstermék elvezetők működését, a gázvezetékbe, olajvezetékbe beépített biztonsági motoros szelepek működését bármilyen módon befolyásolni.

Tilos a kazánok üzemeltetésénél a technológiai és kezelési utasításban meghatározott és a tüzeléstechnikai szakcég által beállított értékektől eltérni.

A kazánok automatikáin vagy egyéb berendezésein észlelt hiba esetén a kazán kezelője köteles a kazánt leállítani, jelenteni a kazánházba beosztott karbantartónak v. műszaki ügyeletesnek. A hiba elhárításáig a kazánt üzemeltetni tilos!

A kazánok gázvezetékeinek és szerelvényeinek gáztömörtségét rendszeresen ellenőrizni kell, amelyet az üzemnaplóba be kell jegyezni. Gáztömörtelenség esetén értesíteni kell a műszaki ügyeletet, valamint a karbantartással megbízott szolgáltatót, majd a berendezést le kell állítani. A hiba elhárítása után meg kell győződni a helyiség légtérének teljes gázmentességéről. A kazánt újraindítani csak ezután szabad.

Tűzveszélyes, nyílt lánggal járó munkát csak az arra jogosult vezető által írásban kiadott feltételek betartásával szabad végezni. (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezés)

A kazán üzemeltetéséről üzemviteli naplót kell vezetni, napi jelentést kell készíteni. A naplót a kazán helyén kell hagyni.

A kazán műszaki-biztonsági felülvizsgálatát legalább évente legalább egyszer el kell végeztetni, amelynek megtörténtét és eredményét dokumentálni kell.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

A jegyzőkönyvet a következő felülvizsgálatot követő 30 napig meg kell őrizni.

A kazán hatósági vizsgálatát a gépkönyvben előírt időszakonként kell elvégeztetni.

4.18. GÁZFOGADÓ HELYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos, az erre vonatkozó biztonsági jeleket a helyiség bejáratánál jelezni kell. Idegen személy a helyiségben nem tartózkodhat

A helyiségekben csak az oda beosztott kezelőszemélyzet tartózkodhat. A munka befejezésekor a helyiség ajtaját kulcsra kell zárni.

A helyiség ajtaját csukott állapotban kell tartani.

Az illetékesek részére a helyiségbe történő gyors bejutás lehetőségét biztosítani kell.

A gázfogadó helyiség szellőzését biztosítani kell. A szellőzőnyílást eltorlaszolni tilos, állandóan tisztán kell tartani.

A helyiségben éghető anyagokat, valamint éghető folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni, tárolni.

A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni szigorúan tilos.

A gázfogadó szelepének nyitó-záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási - zárási irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.

A helyiség bejáratánál a helyiség funkcióját biztonsági jellel kell jelölni.

4.19. ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az építmény minden villamos berendezését úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. A külön lekapcsolás szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

A kapcsolószekrényt csak rendeltetésének megfelelően lehet használni.

Az ajtó előtt anyagokat tárolni tilos. Az ajtó megközelítési útvonalát minden esetben szabadon kell hagyni.

A villamos berendezésekben javítást, bekötést, karbantartást csak szakember végezhet, az ide vonatkozó előírások maradéktalan betartásával.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásbeli engedély alapján lehet végezni, melyet a vezetőnek is be kell mutatni.

A villamos berendezések rendszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról gondoskodni kell.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

Javítás, karbantartás esetén a hulladékok eltávolítását a munka befejeztével el kell végezni.

Használat kivételével a szekrény ajtaját zárt állapotban kell tartani.

Az elektromos szekrényben az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközön kívül, egyéb anyagok tárolása tilos!

Tilos a villamos berendezések 1,00 méteres körzetében bármilyen éghető anyagot elhelyezni, tárolni.

A szekrényben csak az oda beosztott kezelőszemélyzet végezhet munkálatokat. A munka befejezésekor a szekrény ajtóit kulcsra kell zárni.

Az illetékesek részére az elektromos szekrénybe történő gyors bejutás lehetőségét biztosítani kell.

A szekrény funkcióját biztonsági jellel kell jelölni.

4.20. SZABAD TEREKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (PARKOLÓ)

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Gépjárművel történő parkolás csak a kijelölt parkolóban megengedett.

A gépjármű tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek szükség esetén, gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.

Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

Gépjárműtároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

A területen lévő közlekedési utakat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat tilos még átmenetileg is leszűkíteni. Ugyancsak tilos a tűzvédelmi felszerelésekhez, a földgáz elzárókhoz, a villamos kapcsoló berendezésekhez szabad hozzáférést - még átmenetileg is - akadályozni.

A szabadterek rendszeres takarításról gondoskodni kell, azokról az éghető hulladékot legalább naponta el kell szállítani a kijelölt tároló helyekre.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. Gondoskodni kell mihamarabbi elszállításáról.

4.21. HULLADÉKGYŰJTŐ

A hulladékgyűjtő területén dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

A szeméttároló területén a szemetet csak az erre a célra szolgáló tárolóedényben szabad elhelyezni. A kihullott szemetet össze kell takarítani, és a tárolóedénybe vissza kell rakni.

Szeméttároló területén a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.

A tároló területére égő cigarettát, izzó anyagot (pl. hamu) tartalmazó szemetet berakni szigorúan tilos!

A területen hulladékon kívül más anyag nem tárolható. Veszélyes hulladékot az erre kijelölt veszélyes hulladéktárolóban kell tárolni.

A tárolóba öngyulladásra hajlamos anyagot, illetve más robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, vagy ezekkel szennyezett más anyagot elhelyezni tilos!

A hulladékgyűjtő területén olyan anyagokat, amelyek egymásra hatása tüzet, vagy robbanást okozhat elhelyezni tilos!

A hulladékgyűjtő területét a rendeltetésének megfelelően szabad használni, a nem tevékenység során keletkezett hulladék tárolása tilos.

A hulladékgyűjtő konténerek folyamatos elszállításáról gondoskodni szükséges. Az elszállításra váró konténerek még átmenetileg sem tárolhatók a felvonulási területen.

A hulladékgyűjtők tisztításánál a keletkező szennyvíz közvetlen közcatornába történő eresztése tilos.

4.22. NAPELEMEK

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti fő kapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetni azt.

A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

30

4.23. TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI TERÜLET

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A kiépített oltóvízhálózaton lévő tűzcsapok tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét biztosítani kell.

5. FEJEZET

TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

5.1. DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA

A létesítmény helyiségeiben – a 1999. évi XLII. törvény – rendelkezései alapján a DOHÁNYZÁS TILOS.

A dohányzási tevékenységre vonatkozóan az épület helyiségeiben, valamint szabad terein – a 1999. évi XLII. törvény – rendelkezései alapján közzétett ügyvezetői utasítással kiadott „dohányzás szabályairól” szóló rendelkezés az irányadó.

A kijelölt dohányzóhely a vonatkozó jogszabályok műszaki előírásainak eleget kell hogy tegyen.

A kijelölt dohányzó helyen nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.

Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a létesítmény területén használni TILOS.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

5.2. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

„tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.”

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

Amennyiben bármely területen tűzveszélyes tevékenységet kell végezni, azt alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek kell tekinteni és az annak megfelelő előírásokat kell betartani.

Hegesztés során a Hegesztés Biztonsági Szabályzat előírásait is be kell tartani, továbbá az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásos feltételeinek a meghatározása során is figyelembe kell venni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező kollégák névsorát, szakvizsgához kötött munkakörét, szakvizsga bizonyítvány számát, valamint annak érvényességét tartalmazó táblázatot a Melléklet tartalmazza.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény

vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

A létesítmény területén hulladékot égetéssel megsemmisíteni, a szabadban tüzet gyújtani tilos.

Tűz esetén a helyiséget azonnal ki kell üríteni, az oltást porral oltó készülékkel meg kell kezdeni. A keletkezett tüzet vízzel oltani a felúszás és további tűzterjedés veszélye miatt nem szabad.

5.3. FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES, MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉKOK HASZNÁLATA

Alkalomszerű használatokor a munkahelyen csak a szükséges mennyiségben szabad tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.

Az edényeket a használat után azonnal le kell zárni.

A munkavégzés során a helyiséget folyamatosan szellőztetni kell, kizárólag jól szellőztetett helyiségben szabad munkát folytatni.

A kiömlő veszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, a felitatott folyadékot veszélyes hulladékként kell kezelni, a rá vonatkozó szabályok betartása mellett.

Kisebbségi kiserelésben történő lefejtését csak szabadban szabad végezni. Lefejtés után az edényeket le kell zárni és a tűzveszélyes folyadékok számára kialakított nem éghető anyagú szekrényben - helyiségben kell tárolni.

Tűzveszélyes folyadékot használók ruházata, cipője csak antisztatikus minősített öltözet lehet, és nem jelenthet gyújtási veszélyt.

5.4. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ELJÁRÁS ALÁ NEM ESŐ ÉPÍTÉS SORÁN KÖVETENDŐ ALAPVETŐ ELJÁRÁS

IDEGEN KIVITELEZŐ ESETÉN

A tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

A nyilatkozat beszerzéséért az Igazgató, vagy az általa a lebonyolítással megbízott személy felelős.

Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket igazolni, úgy a kivitelezés nem kezdhető meg, amennyiben megkezdődött le kell állítani a tevékenységet.

SAJÁT KIVITELEZÉS ESETÉN

A lebonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen:

- a) az építményben folyó tevékenység,
- b) a létesítményben állandó vagy ideiglenes tartózkodó személyek száma,
- c) a tűzjelzés lehetősége,
- d) a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége, tűzvédelmi jellemzői.

A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsájtani minden olyan adatot és információt, ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat.

A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi szempontból megfelel-e az előírásoknak.

Ennek érdekében az alábbiakat feltétlenül ellenőrizni kell:

- a) a tervezői nyilatkozatot,
- b) az építési engedélyeket,
- c) az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket,
- d) az alkalmazási engedélyeket,
- e) szakértői véleményeket,
- f) tűzvédelmi műszaki leírások meglétét,
- g) a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét,
- h) a műszaki megoldások szabályosságát.

5.5. ALVÁLLALKOZÓK, KÜLSŐ KIVITELEZŐK TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE

Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat mellékletében foglalt „engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt ki kell tölteni, melyet a szerződéses tűzvédelmi szolgáltató ellenőriz a tevékenység megkezdése előtt.

A kiadott engedélyt a vezetővel láttamoztatni kell.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyk egy hétig érvényesek és maximálisan kétszer hosszabbíthatók. Az engedélyk hosszabbítását a szerződéses tűzvédelmi szolgáltató végzi a terület ismételt átvizsgálása mellett.

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefűjását követő terület ismételt átvizsgálása után a szerződéses tűzvédelmi szolgáltató ismételt – a tevékenységhez történő – írásos hozzájárulásával folytatható.

5.6. TÁROLÁS

Tűzveszélyes folyadékok kizárólag zárt eredeti csomagolásban, edényzetben, kannákban tárolhatók.

A tűzveszélyes folyadékokat a kiszolgáló egységekben, polcokon, tároló rekeszekben akkor a mennyiségben és olyan formában szabad tárolni, hogy az eldőlés, leesés veszélye minimális legyen.

A tűzveszélyes folyadékok tárolási egységeit felirattal, táblával kell jelölni.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyűjtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók.

Anyagokat, eszközöket csak oly módon és mennyiségben szabad tárolni, hogy az környezetére gyűjtási veszélyt ne jelentsen.

Éghető anyagot, hő fejlesztő berendezéstől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra a fejlődő hő gyűjtási veszélyt ne jelentsen. Ez a távolság azonban nem lehet 0,5 m-nél kisebb.

Anyagot átfajteni épületen belül tilos.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol menekülési útvonalon nem tárolható.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felítató anyagot,

- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felítatóanyagot,
kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható:

- fémszekrényben 20 liter,
- robbanásgátló szekrényben 50 liter,
- folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

6. FEJEZET

TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK, TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működőképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Hiba esetén a javításról, cseréről minél előbb gondoskodni kell.

6.1. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

Az Iskola területein az ott keletkező tüzek oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott, „A B C” tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket üzemképes állapotban kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készülékek használatát minden dolgozónak ismerni kell!

Tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!

A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni tilos!

A tűzoltó készülékek meghibásodása, sérülése esetén haladéktalanul intézkedni kell a cseréjéről.

A tűzoltó készülékek felett padlósíktól mérve legalább 1,8 m, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni a tűzoltó készüléket jelölő biztonsági jelet.

A tűzoltó készülék felülvizsgálatát, javítását, karbantartását kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező** személy végezheti (7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők).

A tűzoltó készülékeket időszakosan felül kell vizsgálatni. A felülvizsgálatot évente egyszer szakemberrel kell elvégeztetni és a megfelelőségét igazoltatni. A készenlétben tartó által végzendő ¼ évenkénti felülvizsgálatot a karbantartó végzi és dokumentálja a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.

A tűzoltó készülékek karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, felülvizsgáló, érvényes szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

Ellenőrzés során hiányosság észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről.

6.2. FALI TŰZCSAP

Az Iskola épületeiben a kiépített fali tűzcsapokat eltorlaszolni tilos! A vízkivételi lehetőséget minden időszakban biztosítani kell.

A fali tűzcsap sérülése esetén haladéktalanul intézkedni kell a cseréjéről.

A kiépített fali tűzcsapokat utánvilágító tűzvédelmi jellel kell jelölni.

A fali tűzcsapokat félévente szakemberrel felül kell vizsgálatni, karbantartatni valamint öt évenként nyomáspróbázni kell, a vizsgálatok után a megfelelőségét igazoltatni. A felülvizsgálatról, valamint a nyomáspróbáról szóló jegyzőkönyvet a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.

Fali tűzcsap, föld feletti tűzcsap javítását, felülvizsgálatát kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező** személy végezheti. (5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.)

6.3. MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELZŐ RENDSZER

Az Iskola és Kollégium területén belülről megvilágított menekülési útirányjelző rendszer került kiépítésre.

A menekülési útirányt jelző rendszert negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni, valamint évente felülvizsgáltatni szükséges, melyeknek eredményét az üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

A menekülési útirányt jelző rendszer meghibásodása esetén azt haladéktalanul javítani szükséges, szakképzett személy által.

A rendszer lámpatesteit, valamint az utánvilágító táblákat letakarni nem szabad!

36

6.4. PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR

A pánik funkcióval ellátott, menekülésbe számításba vett nyílászárókat míg az épületben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A pánik funkcióval ellátott nyílászárókat minden rendezvény előtt, de legalább háromhavonta mechanikusan ellenőrizni, valamint félévente felülvizsgálni szükséges, melynek eredményét az üzemeltetési naplóban kell rögzíteni. Az üzemeltető által végzendő havi ellenőrzést a végzi és dokumentálja a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.

6.5. TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK

A kialakított tűzgátló nyílászárókat havonta szemrevételezéssel ellenőrizni, valamint félévente felülvizsgálni szükséges, melyeknek eredményét az üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

Ahol önműködő csukószerkezettel kialakított tűzgátló nyílászárók vannak elhelyezve ott az ajtót folyamatosan csukva kell tartani. Tűzgátló nyílászárókat kitámasztani szigorúan tilos!

Tűzgátló nyílászáró javítását, felülvizsgálatát kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező** személy javíthatja. (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.)

Az üzemeltető által végzendő havi ellenőrzést a szerződéses tűzvédelmi szolgáltató végzi és dokumentálja a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.

6.6. HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS

Az épületben lévő hő- és füstelvezető szerkezetet háromhavonta szemrevételezéssel és próbával szükséges ellenőrizni, valamint félévente felülvizsgálni szükséges, melyeknek eredményét az üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

Az üzemeltetői ellenőrzés során, valamint használatkor tapasztalt meghibásodása esetén az haladéktalanul javítani szükséges, szakképzett személy által.

A hő- és füstelvezetésre szolgáló nyílászárót eltakarni, letakarni szigorúan tilos. Szabad mozgásukat folyamatosan biztosítani kell. Az erre figyelmeztető feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

A hő- és füst elleni védelem berendezéseinek javítását, karbantartását kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával**

rendelkező személy javíthatja (13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők).

6.7. BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS TŰZJELZŐ BERENDEZÉS

A beépített tűzjelző berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

A beépített tűzjelző berendezést, a kezelésére kioktatott személynek naponta kell ellenőriznie és ezt a tűzjelző rendszerhez tartozó „Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási naplóban” rögzítenie kell.

Hat havonta szakember által kell felülvizsgálatni a rendszer működőképességét, amit szintén az üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

A rendszeres felülvizsgálatok között rendkívüli felülvizsgálatot kell tartani a következő esetekben:

- tűzeset után,
- téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves riasztást követően egyértelműen megállapítható,
- a berendezés meghibásodása esetén,
- a berendezés változtatása esetén,
- hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy
- új karbantartóval kötött szerződés után.

Amennyiben hibát észlel, a karbantartót köteles értesíteni a hiba minél hamarabb történő javítása érdekében.

A berendezés érzékelőit letakarni, kupakkal lezárni egyéb más módon használatra alkalmatlan állapotban helyezni tilos.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább 5 évig meg kell őrizni. A hatóság ellenőrzésekor be kell mutatni.

A beépített tűzjelző berendezés tűzjelzéseinek az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó zónakimutatást kell készíteni, és azt a tűzjelző központ mellett el kell helyezni.

Figyelmeztetés! A tűzjelző érzékelők porzásra, cigaretta füstre és oldószer gőzre is jelezhetnek. A tűzoltóság téves jelzésre történő riasztása, a téves jelzés okozója felé, anyagi következménnyel járhat.

6.8. VILLAMOS FŐKAPCSOLÓ, GÁZFŐELZÁRÓ

A közművek nyitó- és elzáró szerelvényeit állandóan működőképes állapotban kell tartani, hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A közművek nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól látható módon meg kell jelölni.

A közműveket és azok szerelvényeit kizárólag szakember javíthatja, karbantartást csak szakember végezhet.

Az időszakos felülvizsgálatokban feltárt hibákat, hiányosságokat soron kívül javítani, illetőleg pótolni kell.

Bármilyen rendellenesség esetén a közművek működését le kell állítani és a szolgáltatót értesíteni kell, a javításáról azonnal intézkedni szükséges.

A tűzeseti főkapcsolót, valamint a gáz főelzárót felirattal kell jelölni.

6.9. KISFESZÜLTSGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként
- a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

6.10. VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
- c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

6.11. TŰZVÉDELMI JELZŐTÁBLÁK ÉS FELIRATOK

Az épületben a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadterén tiltó jellel kell jelölni:

- A nyílt láng használatára vonatkozó tilalmakat
- A dohányzási tilalmat

Jól láthatóan meg kell jelölni:

- Az elektromos főkapcsoló helyét
- A közművek elzáró szerelvényeinek helyét, nyitott és zárt állapotának irányát
- A menekülési útvonalakat
- A tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések helyét
- Felirattal jelölni kell az biztosítékok és csoportosan elhelyezett kapcsolók hovatartozását, le felkapcsolási irányát.

Az épületben, létesítményben szabványos tűzvédelmi jellel kell jelölni

- tűzoltó készülék



- fali tűzcsap



- kézi jelzésadó



- tűzjelző központot tartalmazó helyiség bejárata



6.12. TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI TERÜLET, ÚT

A létesítmények területén tűzoltási felvonulási terület, út nem került kijelölésre. A létesítmények közforgalmú utakon jól megközelíthetőek. A létesítmények előtti területeken az általános közlekedési szabályok érvényesek. Az esetlegesen kialakuló tűz során a tűzoltóság gépjárműveinek közlekedését biztosítani kell. A létesítmény előtti területeken lévő tűzcsap(ok) tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét mindenkori biztosítani kell. A tűzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjárműben okozott kárért - amennyiben az, az akadálytalan tűzoltás érdekében vált szükségessé - a tűzoltóság nem tartozik kártérítési felelősséggel.

7. FEJEZET

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSÉRE JOGOSULT MUNKAKÖRÖK, BEOSZTÁSOK FELSOROLÁSA

7.1. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzése a létesítmények területén nem történik.

Minden alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyeztetni szükséges, amelyhez a Mellékletben található engedély tartalma az iránymutató.

Amennyiben tűzveszélyes tevékenységet kell végezni a létesítmények területén, azt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek kell tekinteni és az annak megfelelő előírásokat kell betartani.

Az engedélyt az Iskola vezetőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel láttamoztatni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal, a szerződéses tűzvédelmi megbízott véleményének figyelembevételével kiegészíti.

A külső szolgáltató szervezet, vállalkozó, illetve az alkalmazásukban lévő személy által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat vezetőjének a feladata, mely engedélyt a külső szerződéses tűzvédelmi szolgáltatónak is láttamoznia szükséges.

7.2. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlen utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén (pl. hegesztés) – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat (pl. a környezetben lévő éghető anyagok védelmének módját, a készenlétbe helyezett oltóeszközöket, a munkavégzést követően a helyszín átvizsgálásának módját, időpontjait, stb), az érintett vezetők aláírását.

Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenység végzése során a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő a felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő (munkát végző vállalkozó, cég) az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készülékeket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a munkaterület vezetőjének be kell jelenteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély a tevékenységet megrendelő, az Igazgató előzetes egyeztetése alapján, annak megbízása során, a jóváhagyó aláírásával, vagy a tevékenység felügyeletével általa megbízott jóváhagyó aláírásával történő ellátása szükséges.

8. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

8.1. TŰZVÉDELMI OKTATÁSRA KÖTELEZETTEK

A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, majd évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkaviszonyt létesítők munkába állításuk előtti tűzvédelmi oktatása nem kizáró ok, hogy ne vegyenek részt az ismétlődő, illetőleg a rendkívüli és a soron kívüli tűzvédelmi oktatásokon.

Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

Rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót vagy a munkavállalói kört, akiknek a szervezeti egységénél tüzeset keletkezett, vagy a tűzvédelmi előírások súlyos megsértése történt, a rendkívüli eseményt követő 30 napon belül.

A tűzvédelmi oktatást elméleti és szükség esetén gyakorlati formában kell megtartani.

A tűzvédelmi oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező!

A tűzvédelmi oktatás történhet elektronikus úton is, mely megtörténtéről szóló igazolást munkavállalóként azonosíthatóan kell kiállítani.

Az oktatás végrehajtásának tényét oktatási naplóban és/vagy jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

Az ismétlődő oktatás megtartását az Igazgató, illetve a szerződéses tűzvédelmi szolgáltató kezdeményezi úgy, hogy annak időpontja egy éven belül legyen.

A pót, a rendkívüli, a soron kívüli, az ismétlődő, valamint a munkavállalók munkába állítás előtti és más munkakörbe helyezéshez kapcsolódó tűzvédelmi oktatások dokumentálási feladatait a szerződéses tűzvédelmi szaktanácsadó látja el.

Az Iskola alkalmazási területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.

Aki tűzvédelmi oktatáson nem vesz részt szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható, illetve munkavégzéstől való eltiltással büntethető.

8.2. KÉPZÉSI FORMÁK

Alapoktatás

A dolgozót munkába állás előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során az Iskolára vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.

A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.

Az általános és speciális elméleti, gyakorlati oktatást a munka jellegének, és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a munkavállaló a tűzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze.

Ismétlődő oktatás

A munkavállalót évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Soron kívüli (rendkívüli) oktatás

Soron kívüli oktatást kell tartani a következő esetekben:

- a létesítményben tűz vagy robbanás keletkezett és a munkáltató elrendeli a tapasztalatok oktatását,
- a munkavállalót alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével vagy felügyeletével bízzák meg,
- minden új tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, gép, készülék, berendezés, technológia alkalmazása előtt.

8.3. TŰZVÉDELMI OKTATÁSRA JOGOSULTAK

A 9/2015 (III.25.) BM rendeletben meghatározottak alapján az Iskola alkalmazottai részére tűzvédelmi oktatást legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

Az elméleti és gyakorlati oktatást az megbízott szerződéses tűzvédelmi szolgáltató tartja és dokumentálja.

8.4. AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA, DOKUMENTÁLÁSA

Az oktatás megtörténtét a Tűzvédelmi oktatási naplóban rögzíteni kell.

A napló tartalmazza:

- az oktatás időpontját
- az oktatást végző nevét
- az oktatás témakörét felsorolás szerint
- az oktatott nevét
- az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.

A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása az Igazgató vagy az általa írásban meghatározott helyettesének kötelessége.

8.5. AZ OKTATÁS TÉMAKÖREI**8.5.1. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁSA**

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény
2. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet
3. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendelet
4. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
5. A Szabályzat felépítése és tartalma
6. Az Iskolára vonatkozó Tűzriadó Terv felépítése és tartalma
7. A rendszeresített és készenlétkben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata.
8. A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.

8.5.2. A MUNKAVÁLLALÓK ISMÉTLŐDŐ TŰZVÉDELMI OKTATÁSA

1. Az időközben megjelent új tűzvédelmi jogszabályok vonatkozó fejezetei
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felépítése
3. A Szabályzat felépítése és tartalma
4. Az Iskolára vonatkozó Tűzriadó Terv felépítése és tartalma
5. A rendszeresített és készenlétkben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata.
6. A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.

8.5.3. A MUNKAVÁLLALÓK RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSA (TŰZESET UTÁN)

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felépítése
2. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet
3. A tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet
4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény.

8.5.4. A MUNKAVÁLLALÓK RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSA

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
2. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet
3. A tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet
4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény.

8.6. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az Igazgató vagy az általa írásban meghatározott személy feladata.

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalókról nyilvántartást kell vezetni (Mellékletben található táblázat alapján).

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek, munkáltatónak is, aki a 45/2011 (XII.7.) Korm. rendelet mellékletének 1-9. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklete

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes. Ennek megfelelően a szakvizsgával rendelkezőknek 5 évente tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük az adott foglalkozási ágakban.

9. FEJEZET

A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNY ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI

9.1. TŰZRIADÓ TERV

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján, a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium Tűzriadó Terv készítésére és annak gyakoroltatására kötelezett, melynek részletes leírása a Tűzvédelmi Szabályzat I. számú mellékletében került kidolgozásra.

A tevékenységgel összefüggő feladatok alapján a létesítmények területén dolgozóknak, jelen tűzvédelmi szabályzatban megfogalmazottakat, valamint az egyes tevékenységgel összefüggő feladatok alapján az előzetesen meghatározott tűzvédelmi előírásokban, tűzvédelmi szabályozásokban meghatározottakat kell együttesen a tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés során megtartani.

10.FEJEZET**A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI****10.1. LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG**

A létesítmények területén létesítményi tűzoltóság létrehozása nem indokolt, az Iskola tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezettel nem rendelkezik, a tűzvédelmi feladatokat minden munkavállaló a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan és a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelem biztosítása érdekében - a törvényi előírásokkal összhangban megfelelő képesítéssel rendelkező szerződéses tűzvédelmi szolgáltatót foglalkoztat, akinek feladatai külön szerződésben kerültek meghatározásra.

11.FEJEZET

A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉT KÉPEZŐ ÉS 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉGE

11.1. 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYSÉGEK MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGE

Az Iskola aula és tornaterem helyisége rendelkezik 50 főnél nagyobb befogadóképességgel.

Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek számított befogadóképességén felül tartózkodni tilos. Ezen létszámi korlátozásokat az Iskola vezetőjének kell felügyelnie.

Soproni Szakképzési Centrum

48

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

TŰZRIADÓ TERV

A Tűzriadó Terv célja, hogy a hivatásos tűzoltóparancsnokság állományának kiérkezéséig a tűzoltás előkészítését, szervezését, irányítását és végrehajtásának szabályait, valamint a beavatkozásban résztvevő személyek kötelességeit és jogait meghatározza. A 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D szám alatti Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium vezetőinek és dolgozóinak megadja a szükséges információt, ami alapján az épületben rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel és berendezésekkel a leghatékonyabban tudják megkezdeni, illetve elvégezni a tűz oltását, valamint szakszerűen tudják végrehajtani a tűzjelzést, hogy a kiérkező hivatásos tűzoltókkal az együttműködés zavartalan legyen.

Tűz esetén az épületet ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig lehetővé kell tenni a veszélyeztetett terület megközelítését, melynek kapcsán a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat ad információkat (menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések).

1. ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK

Veszélyhelyzet esetén a dolgozók, valamint a létesítmény területén tartózkodók tájékoztatására szolgáló eszközpark:

Verbális eszközök

Tájékoztatás élőszóban

Beépített automatikus tűzjelző berendezés által vezérelt sziréna megszólaltatása

Vizuális eszközök

Menekülési útirányjelzők

A létesítmény területén valamennyi közlekedési útvonalon utánvilágító biztonsági jelek vannak elhelyezve, illetve biztonsági világítás van kiépítve, kihelyezve, mely egyértelmű vizuális jeleket közöl a menekülés lehetséges irányairól.

A létesítmény területén beépített automatikus tűzjelző berendezés van telepítve. A riasztást az épületben elhelyezett szirénák biztosítják. A jelzést követően a helyszínen két perc áll rendelkezésre, hogy a jelzés valódiságáról (tűz, hiba, téves jelzés) meggyőzősodjon és a jelzés típusától függően az ezzel kapcsolatos teendőket elvégezze.

2. TŰZ ÉSZLELÉS, TŰZJELZÉS

1996. évi XXXI. törvény 5. § "(1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak)."

A tűz személyes érzékeléssel észlelhető a füst, a hő, vagy fényhatás alapján.

A létesítmény területén tartózkodók riasztása az alábbiak szerint történhet:

- ÉLŐSZÓVAL a tűz észlelését követően, „**TŰZ VAN, TŰZ VAN, TŰZ VAN!**” kiáltással.
- a tűz észlelését követően a beépített automatikus tűzjelző berendezés **KÉZI JELZÉSADÓ** működtetésével a hangjelzők megszólaltatásával
- a beépített automatikus tűzjelző berendezés jelzésének vezérlésére induló **HANGJELZŐK** megszólalásával

Amennyiben a tűz észlelése megelőzi a beépített automatikus tűzjelző berendezés a központba való jelzését, úgy az Iskola területein keletkezett tűz észlelése után az észlelő személy azonnal köteles a tüzet jelezni, köteles az épületben tartózkodókat riasztani.

Tűz esetén a tüzet jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani!

A jelzést a **105**, illetve a **112**-es segélyhívó számon lehet leadni. Fontos figyelembe venni, hogy ezeken a telefonszámokon nem a helyi tűzoltóság fog jelentkezni. A tűzjelzés adásakor mindenképpen mondjuk be, mely településen történt a káreset, valamint próbáljunk plusz információt adni a helyszín megközelítésével kapcsolatban (pl. a város mely területén található az adott utca, üzlet, vagy étterem a közelben, egy jellegzetes épület, útszakasz stb.).

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:

1. **A tüzeset pontos helye, címe** (Város; utca; házszám; a létesítményen belül a pontos keletkezési hely pl: öltöző, kazán helyiség, iroda)
2. **Mi és hol ég?**
3. **Mekkora a tűz terjedelme?**
4. **Van-e élet veszélyben?**
5. **Mit veszélyeztet a tűz?**
6. **Megkezdődött-e már a bent lévők biztonságba helyezése?**
7. **A jelző személy neve és telefonszáma**

50

LÉTSZÁMELENŐRZÉST KELL TARTANI A KIÜRÍTÉS ALATT ÉS UTÁN IS!

A kialakult tüzet a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel meg lehet kísérelni eloltani, de az emberi élet veszélyeztetése nélkül!

Amennyiben a tűzoltás nem sikerül, vagy már nem lehetséges a tűz kiterjedése miatt, a létesítményt el kell hagyni és ha lehetséges a közműveket el kell zárni, ezzel segítve a kiérkező tűzoltók munkáját.

A létesítménybe vezető utakat szabaddá kell tenni, az ajtókat ki kell nyitni, hogy a tűzoltó egységek minél gyorsabban bejuthassanak a területre.

A jelző személy telefonszámát fontos megadni, mert a helyi tűzoltóság ügyelete a kivonulása közben sok esetben újra felveszi a kapcsolatot a jelzést adóval és próbál plusz információkhoz jutni, mely segítheti a beavatkozást.

A tüzet észlelő személy feladatai:

1. **A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint**
2. **Az Iskolában tartózkodók riasztása a fentebb felsoroltak szerint**
3. **A kijáratok, vészkijáratok, illetve ablakok kinyitása**
4. **Tűzriadó Terv, kulcsok kikészítése**
5. **Információgyűjtés a tűz jellemzőiről**
6. **Tűz oltásának megkísérlése**
7. **Létszám ellenőrzése**
8. **Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés**

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezető.

3. AZ ISKOLA, VALAMINT A KOLLÉGIUM TERÜLETÉN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSI, LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA

A tűzoltóság megérkezéséig a mentési feladatok irányítását a létesítményben dolgozók látja el.

A veszélyeztetett területen tartózkodók kötelesek a rend fenntartásában, a menekítés, a kármentés biztosításában is részt venni. Az elsősegélynyújtásban szakképzett munkavállalók kötelesek az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig.

A menekítés során az Iskolában tartózkodók kötelesek közreműködni a bajba jutottakon vagy bármely más okból (pl. mozgásában korlátozott személy) az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A létesítményt a rendelkezésre álló, kijelölt menekülési útvonalakon (folyosó, lépcsőház) keresztül a főbejáraton, valamint a jelölt vészkijáratokon kell elhagyni az épületet és a kijelölt gyülekezési ponton kell tartózkodni. A kiérkező tűzoltásvezető utasításáig a gyülekezési ponton kell várakozni. A tűzoltásvezető további utasítást adhat a mentési tevékenységben való részvétellel kapcsolatban.

A gyülekezési ponton létszámmellenőrzést kell tartani.

A tűz helyének ismeretében a kiürítés sorrendje, valamint a gyülekezési pont megváltoztatható a körülményeknek megfelelően. Erről haladéktalanul tájékoztatni kell a mentésben résztvevőket.

A helyszíni vezető feladata a rend fenntartása, valamint a tűzoltás irányítása a tűzoltóság egységei helyszínre érkezéséig.

A tüzet észlelő vagy valamely utasított dolgozó adjon riasztást a **107-es** vagy a **112-es** segélyhívó telefonszámon a rendőrség részére rendfenntartás, forgalom szabályozás céljából. A kiérkező rendőrség parancsnokát tájékoztatni kell a biztosítási feladatok helyzetéről, valamint helyszínéről és irányáról stb.

Menekítés, kiürítés során betartandó szabályok:

- Az épületet minél hamarabb, pánikkeltés nélkül, nyugodtan kell elhagyni a kijelölt vészkijáratokon.
- Amennyiben az épületet valaki nem tudja elhagyni, úgy a tűz által legkevésbé veszélyeztetett helyen kell maradni, illetve a tűzoltókat megvárni.
- A lépcsőkön lehetőleg egyirányú közlekedés a megengedett.
- A sebesült vagy mozgáskorlátozott személyek mentését legalább két fő hajtja végre.
- Amennyiben az épület füsttel telítődött úgy gondoskodni kell az ablakok és ajtók kinyitásával és a légzőszerv elé tett nedves törölközővel.
- A gyülekezési ponton váró személyeket, gyermekeket is védeni szükséges az égés közben keletkező anyagoktól, gázoktól.

4. TŰZ OLTÁSÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

Az Iskola területein tartózkodók kötelesek késedelem nélkül részt venni a tűzveszély elhárításában, a tűz eloltásában.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!

A tűz oltását lehetőleg a tűz által veszélyeztetett terület kiürítésével egyidőben kell megkezdeni. A tűz oltását legalább két fő végezze.

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

- A létesítmény területén rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával

A tűz oltását, amíg az nem jár életveszéllyel, meg kell próbálni eloltani, a tűzterjedést megakadályozni a tűzoltóság kiérkezéséig vagy a tűz teljes eloltásáig (KERÜLNI KELL A HŐSKÖDÉST!).

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A tűz észlelésekor az épületben tartózkodókat kiabálással riasztani kell, az épületet azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak.

5. TŰZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI

Munkavállalók tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai:

- A létesítmény területén tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
- A munkavállalóknak tűz- és káreset bekövetkezése esetén meg kell kezdeni - a lehetőségekhez mérten - a tűz oltását és a kárelhárítást a rendelkezésre álló tűzoltó és egyéb műszaki eszközökkel.

Porral oltó készülék használata:

A kézi tűzoltó-készülék üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást egy fő végzi az alábbiak szerint:

1. A tüzesetet a készülékkel - biztonsági távolság betartásával – megközelíteni.
2. Nyomókar támaszt, biztosítószegyet kihúzni, biztosító villát kirántani, beütő szeget beütni.
3. A tömlőt a tűzre irányítani.
4. Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni.
5. Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.

FESZÜLTÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS!

A tűzoltás előtt **ÁRAMTALANÍTANI KELL!**

SORRENDISÉG a tűzoltás során: 1. életmentés
2. tovatérjedés meggátlása érdekében /körülhatárolás/
3. lángolás megszüntetése érdekében/lefeketítés/
4. teljes eloltás

A tűzoltási tevékenységet csak a testi épség veszélyeztetése nélkül szabad végre hajtani. Nagy meleg, és füst esetén védőfelszerelés hiányában oltást nem szabad végezni.

A tűz során fellépő káros hatások ellen **VÉDEKEZNI** kell! Füst ellen az orr és száj elé tett nedves kendővel, hő ellen a testre csavart nedves pokróccal, illetve sugárral történő hűtéssel.

Égő embert porral oltóval ne oltsunk, hanem elsődlegesen letakarással fojtjuk el a tüzet!

A keletkező hőt, és füstöt az ajtók-ablakok nyitásával el kell vezetni. Amennyiben hosszantartó jelentős tüzről van szó, és a hő elvezetése nem biztosított, az épületszerkezet omlásával kell számolni.

Vagyonmentés:

Vagyonmentést alapvetően nem kell végezni, kizárólag akkor kezdhető meg a vagyon mentése, amennyiben az épület kiürítése megtörtént és életveszély, illetve kockázat nélkül végrehajtható a vagyon mentése.

Felvonuló mentésben résztvevő egységek biztosítása:

A felvonuló egységek irányítására a létesítményben tartózkodóknak fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanságát. A kikerézkor tájékoztatják a tűzoltóságot a megközelítés lehetőségeiről.

Tennivalók a tűzoltók kiérkezésekor:

- a szükséges információkat megadni
- bent rekedt személyek számáról és tartózkodásuk valószínűsíthető helyéről
- az áramtalanításról
- a vízforrásokról
- az esetleges speciális veszélyekről
- a tűz pontos helyéről
- a hő-és füstelvezetés állapotáról
- tevőlegesen segíteni a tűzoltók munkáját a tűzoltásvezető utasítása alapján
- át kell adni a helyszínrajzot

Együttműködés:

A helyszín biztosításáról az Iskola és a Kollégium területén dolgozók gondoskodnak.

53

Tűzoltás utáni feladatok:

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról az Iskolában jelenlévő alkalmazottak gondoskodnak. A helyreállítás megkezdésére a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

6. FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK MEGNEVEZÉSE

- Éghető szilárd anyag (papír)
- Elektromos tűz (pl. hőtermelő berendezés, kávéfőző, szerver)
- Nyílt láng (pl. gyertya)

A tűzriadó tervben foglaltakat legalább évente gyakoroltatni kell, melyről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni!

Soproni Szakképzési Centrum

54

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

II. SZÁMÚ MELLÉKLET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETTEK NÉVSORA

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek névsora*Kivonat a 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletről*

- 1.§** (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
- (2)¹ Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
- (3)² Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:
- a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
- b)³ az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik;
- c)⁴ az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.
- (4) Az 1. melléklet 10. pontja szerinti szakvizsga képesít az 1. melléklet 8. pontja szerinti, az 1. melléklet 11. pontja szerinti szakvizsga az 1. melléklet 9. pontja szerinti munkakör betöltésére is.

A fentiek figyelembevételével a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégiumban az alábbi dolgozók kötelezettek tűzvédelmi szakvizsgára

NÉV	SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT MUNKAKÖR	TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY	SZAKVIZSGA ÉRVÉNYESSÉGE

Soproni Szakképzési Centrum

56

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

III. SZÁMÚ MELLÉKLET

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

ENGEDÉLY

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám:

A munkavégzés helye:

A munkavégzés időpontja:

.....év.....hó.....nap.....órától
.....év.....hó.....nap.....óraig

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

Munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

porral oltó.....CO₂ oltó.....habbal oltó.....gázzal oltó.....vízzel oltó.....

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Töltetfőmeg:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdésétől annak befejezéséig

☐ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

☐ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben foglaltak valamint a 20...év.....hó.....napon megartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során.....mértékes környezetben az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:

az éghető anyagokat elválogatni

gyűlékony padozat védelméről gondoskodni

az el nem távolítható éghető anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni

a színteken az áttöréseket leellenőrizni

a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni

a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni

a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni

a fal vagy mennyezet ellenítés oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni

alaptevékenység lekorlátozása

az automatikus tűzjelző berendezést bénítani

a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

Kelt,.....év.....hó.....nap

.....
feltételeket meghatározó személy aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....

.....

.....

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: .

....., év hó nap óra perc

.....
utastást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

.....év..... hó..... nap.....óra.....perc

munkaterületet átadó
létesítmény vezetője, vagy megbízott

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:

nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezető-/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Kelt, év hó nap

.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Aultrított..... nyilatkozom, hogy engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőrzöm, a tituló készletét, felszereléseket használatát, valamint a tűzjelzőt megismerem. A munkavégzés befejezése után a munkavégzés feladatát a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasított adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személyek felé jelzem.

Kelt, év hó nap

..... munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Az alábbiakban felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a jogszabályi feladataimmal tisztában vagyok, a tűzőlő készülékkel, felszerelések használatát, a tűjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt,	év	hó	n
-------------	----------	----------	---


.....
felügyeletet ellátók aláírása

MENEKÜLÉSI TERV

Soproni Szakképzési Centrum – Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

Földszint



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

TŰZ ESETÉN


- Hívja a **112-es** segélyhívót
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét
- Csukja be az ajtókat (ne zárja be)
- Hagyja el a területet
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül
- Kövesse a tűzoltók utasításait

SAFETY INSTRUCTIONS

IN CASE OF FIRE

- Call emergency number **112**
- Give your name and the exact location of the fire
- Close the doors (do not lock them)
- Leave the building by the nearest available exit
- Report to assembly point outside the building
- Follow the instructions of the firefighters

Áttekintő terv / Overview plan

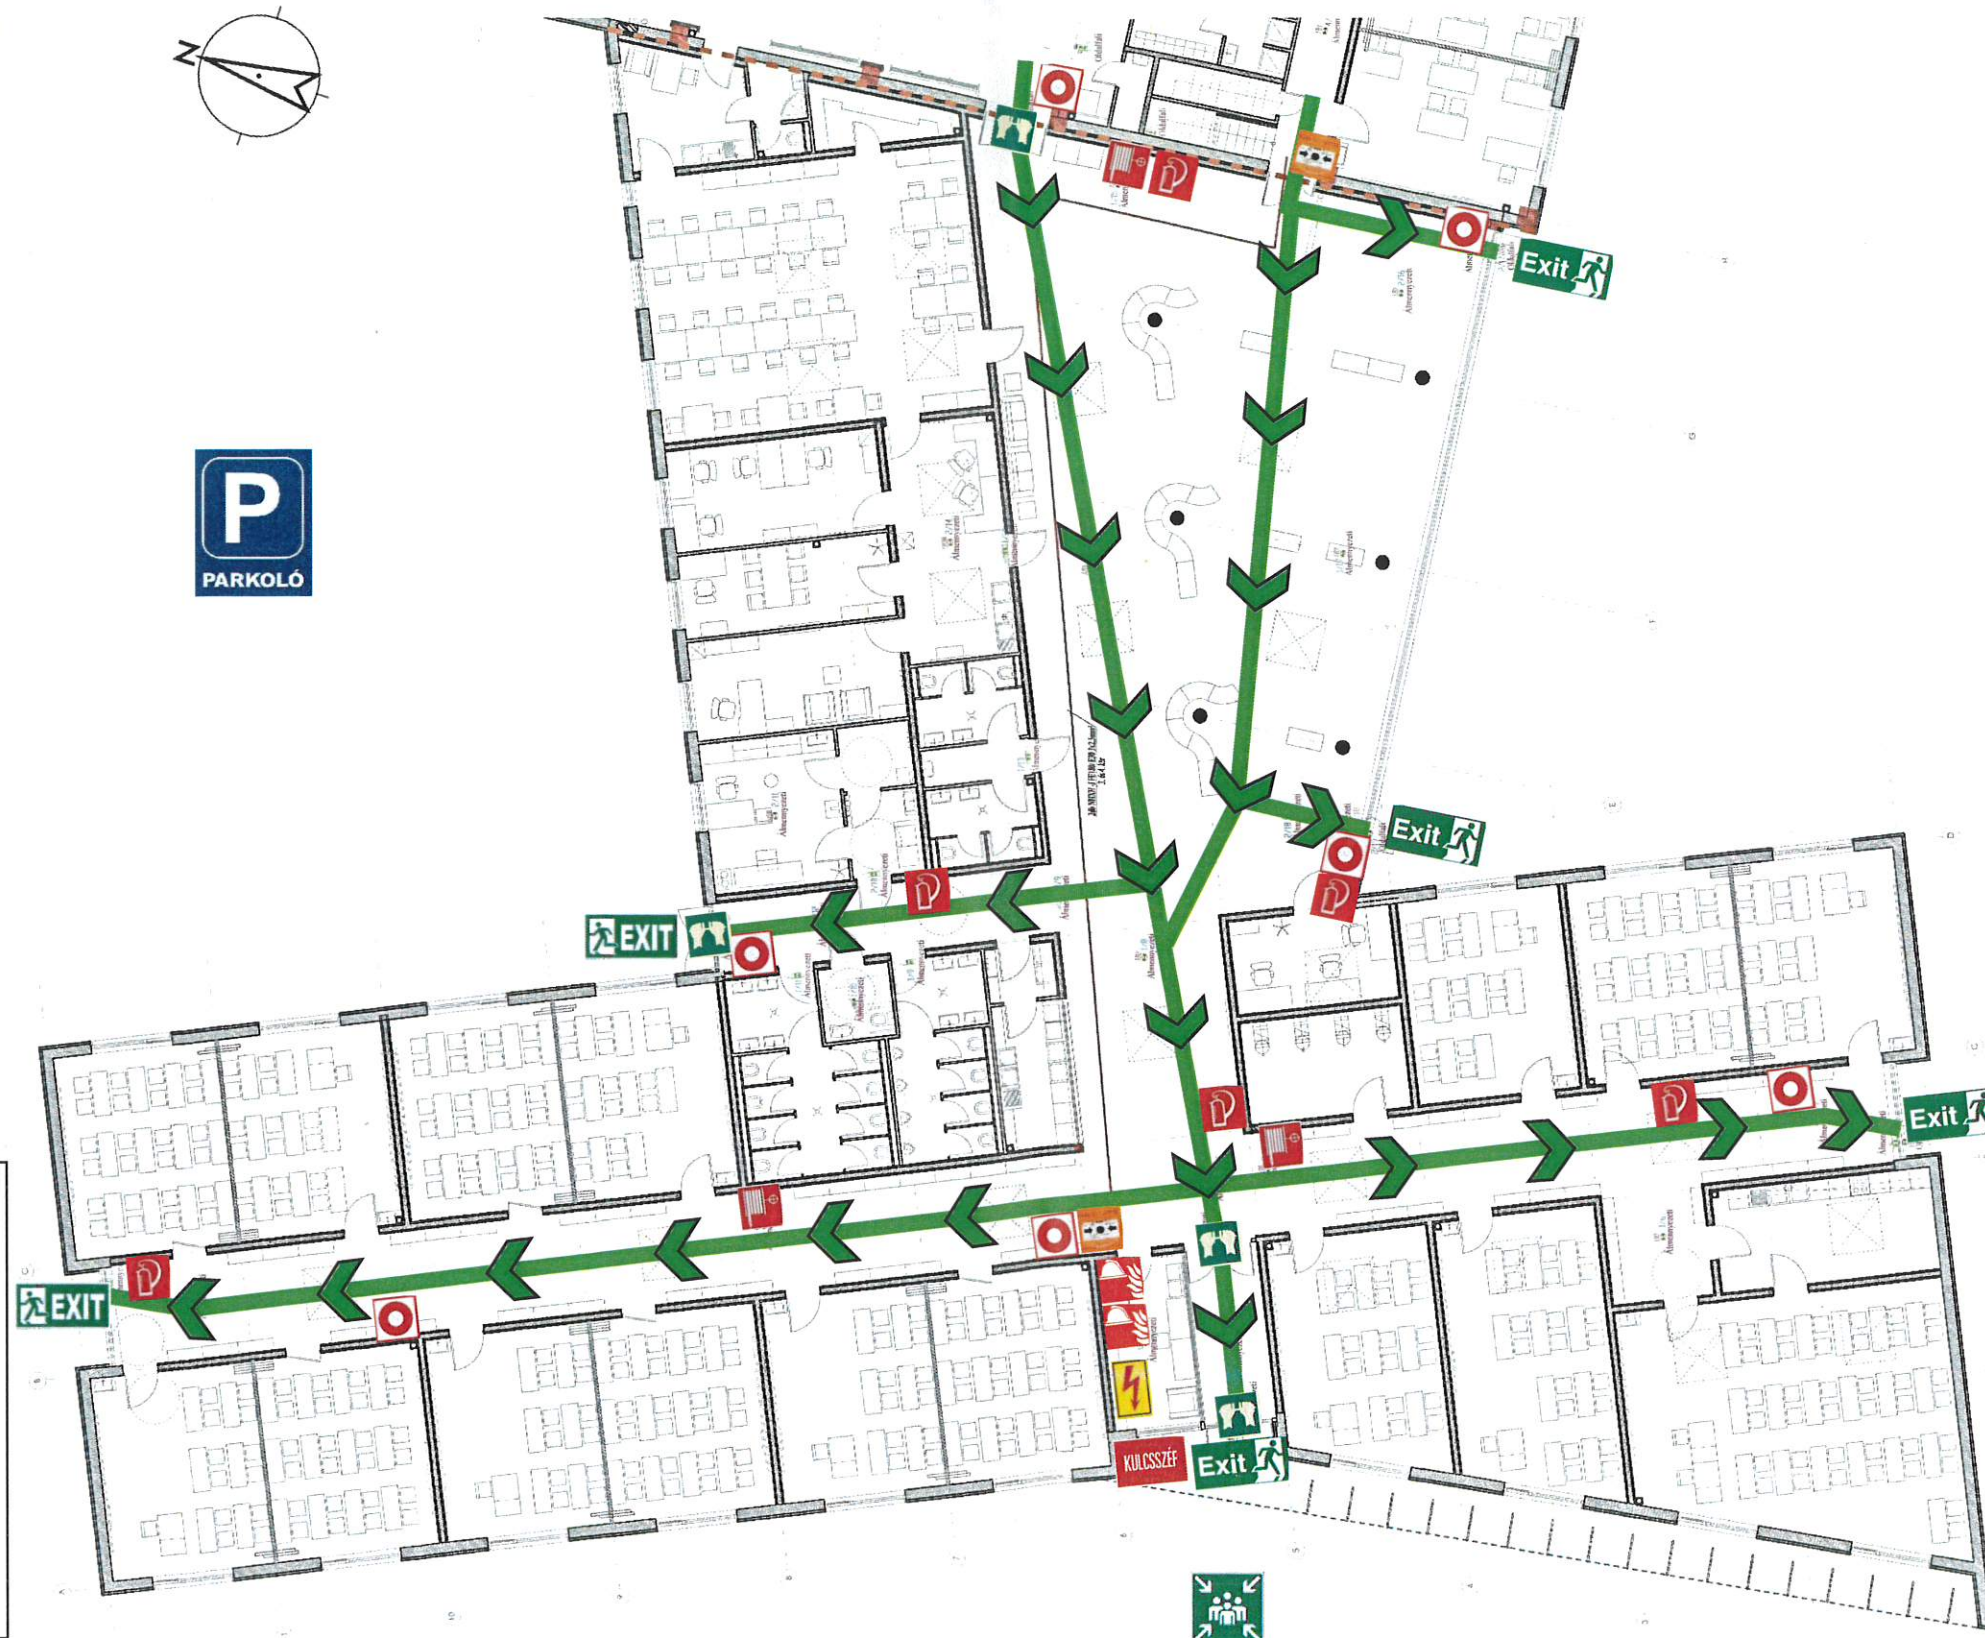

Készült: 2023.01.02.

Megbízható Tűzvédelem Kft.

<https://www.fire-safety.hu>

info@fire-safety.hu

Jelkulcs / Symbols

- Menekülési irány
Escape route
- Vészkijárat
Emergency exit
- Gyülekezősi pont
Assembly point
- Pánikzáras ajtó
Panic door
- Tűzoltó készülék
Fire extinguisher
- Fali tűzcsap
Fire hose reel
- Föld feletti tűzcsap
Above ground hydrant
- Tűzjelző központ
Fire alarm control panel
- Kézi jelzésadó
Fire alarm
- Hő- és füstelvezető központ
Heat and smoke control panel
- Hő- és füstelvezető kezelő panel
Heat and smoke vent
- Tűzeseti főkapcsoló
Main power cut-off
- Gáz főelzáró
Main gas shut-off
- Tűzoltósági kulcsszéf
Fire department key box
- Ön itt áll
You are here

MENEKÜLÉSI TERV

Soproni Szakképzési Centrum – Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

Földszint - tornaterem




Készült: 2023.01.02.
Megbízható Tűzvédelem Kft.
<https://www.fire-safety.hu>
info@fire-safety.hu

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK TŰZ ESETÉN

- Hívja a **112**-es segélyhívót
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét
- Csukja be az ajtókat (ne zárja be)
- Hagyja el a területet
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül
- Kövesse a tűzoltók utasításait

SAFETY INSTRUCTIONS IN CASE OF FIRE

- Call emergency number **112**
- Give your name and the exact location of the fire
- Close the doors (do not lock them)
- Leave the building by the nearest available exit
- Report to assembly point outside the building
- Follow the instructions of the firefighters

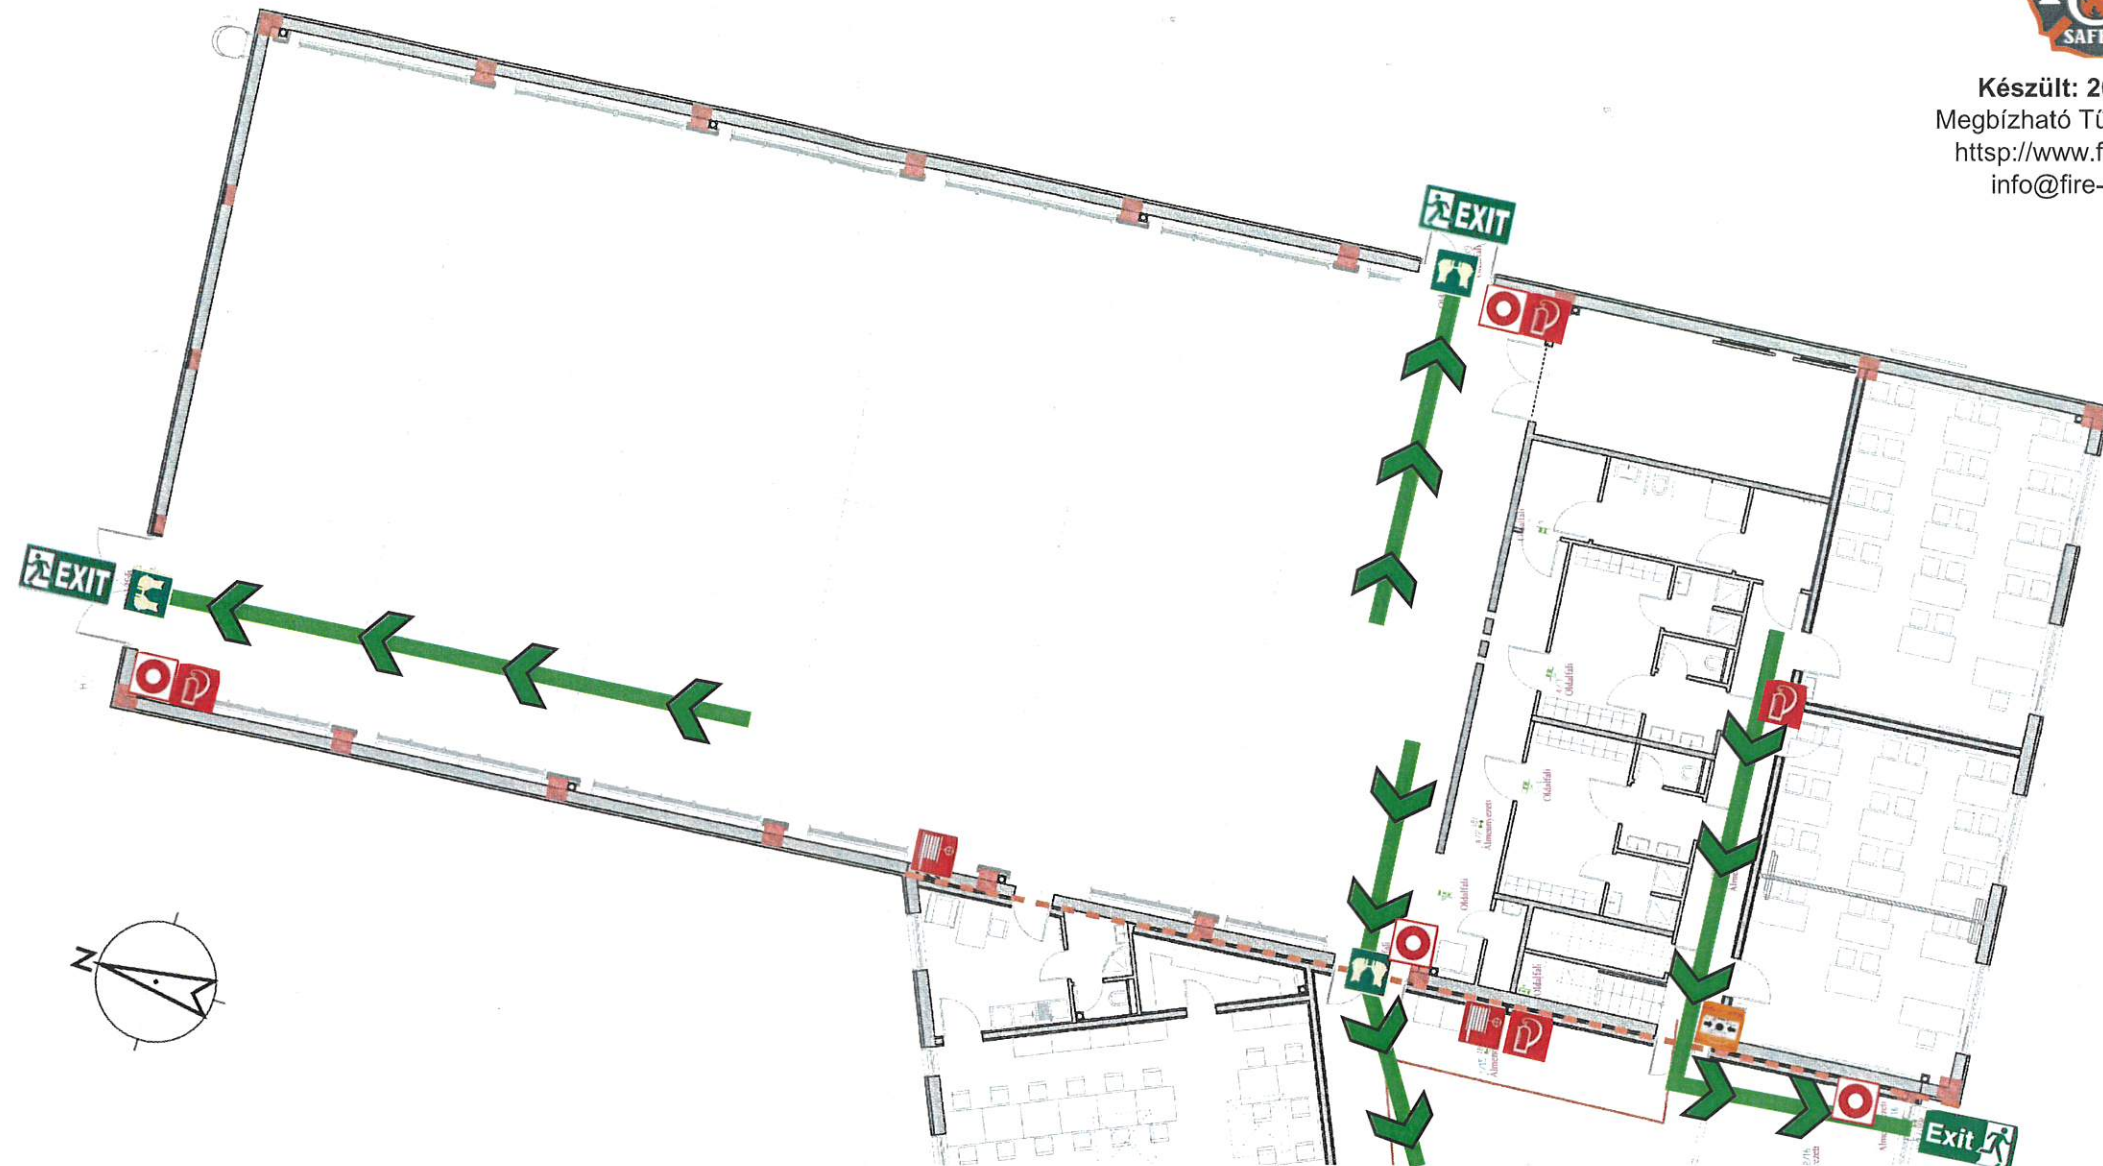

Áttekintő terv / Overview plan



Jelkulcs / Symbols



Menekülési irány
Escape route



Vészkijárat
Emergency exit



Gyülekezési pont
Assembly point



Pánikzáras ajtó
Panic door



Tűzoltó készülék
Fire extinguisher



Fali tűzcsap
Fire hose reel



Föld feletti tűzcsap
Above ground hydrant



Tűzoltósági kulcsszéf
Fire department key box



Tűzjelző központ
Fire alarm control panel



Kézi jelzésadó
Fire alarm



Hő- és füstelvezető központ
Heat and smoke control panel



Hő- és füstelvezető kezelő panel
Heat and smoke vent



Tűzeseti főkapcsoló
Main power cut-off



Gáz főelzáró
Main gas shut-off



Ön itt áll
You are here

MENEKÜLÉSI TERV

Soproni Szakképzési Centrum – Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

Emelet




Készült: 2023.01.02.
Megbízható Tűzvédelem Kft.
<http://www.fire-safety.hu>
info@fire-safety.hu

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK TŰZ ESETÉN

- Hívja a **112**-es segélyhívót
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét
- Csukja be az ajtókat (ne zárja be)
- Hagyja el a területet
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül
- Kövesse a tűzoltók utasításait

SAFETY INSTRUCTIONS IN CASE OF FIRE

- Call emergency number **112**
- Give your name and the exact location of the fire
- Close the doors (do not lock them)
- Leave the building by the nearest available exit
- Report to assembly point outside the building
- Follow the instructions of the firefighters

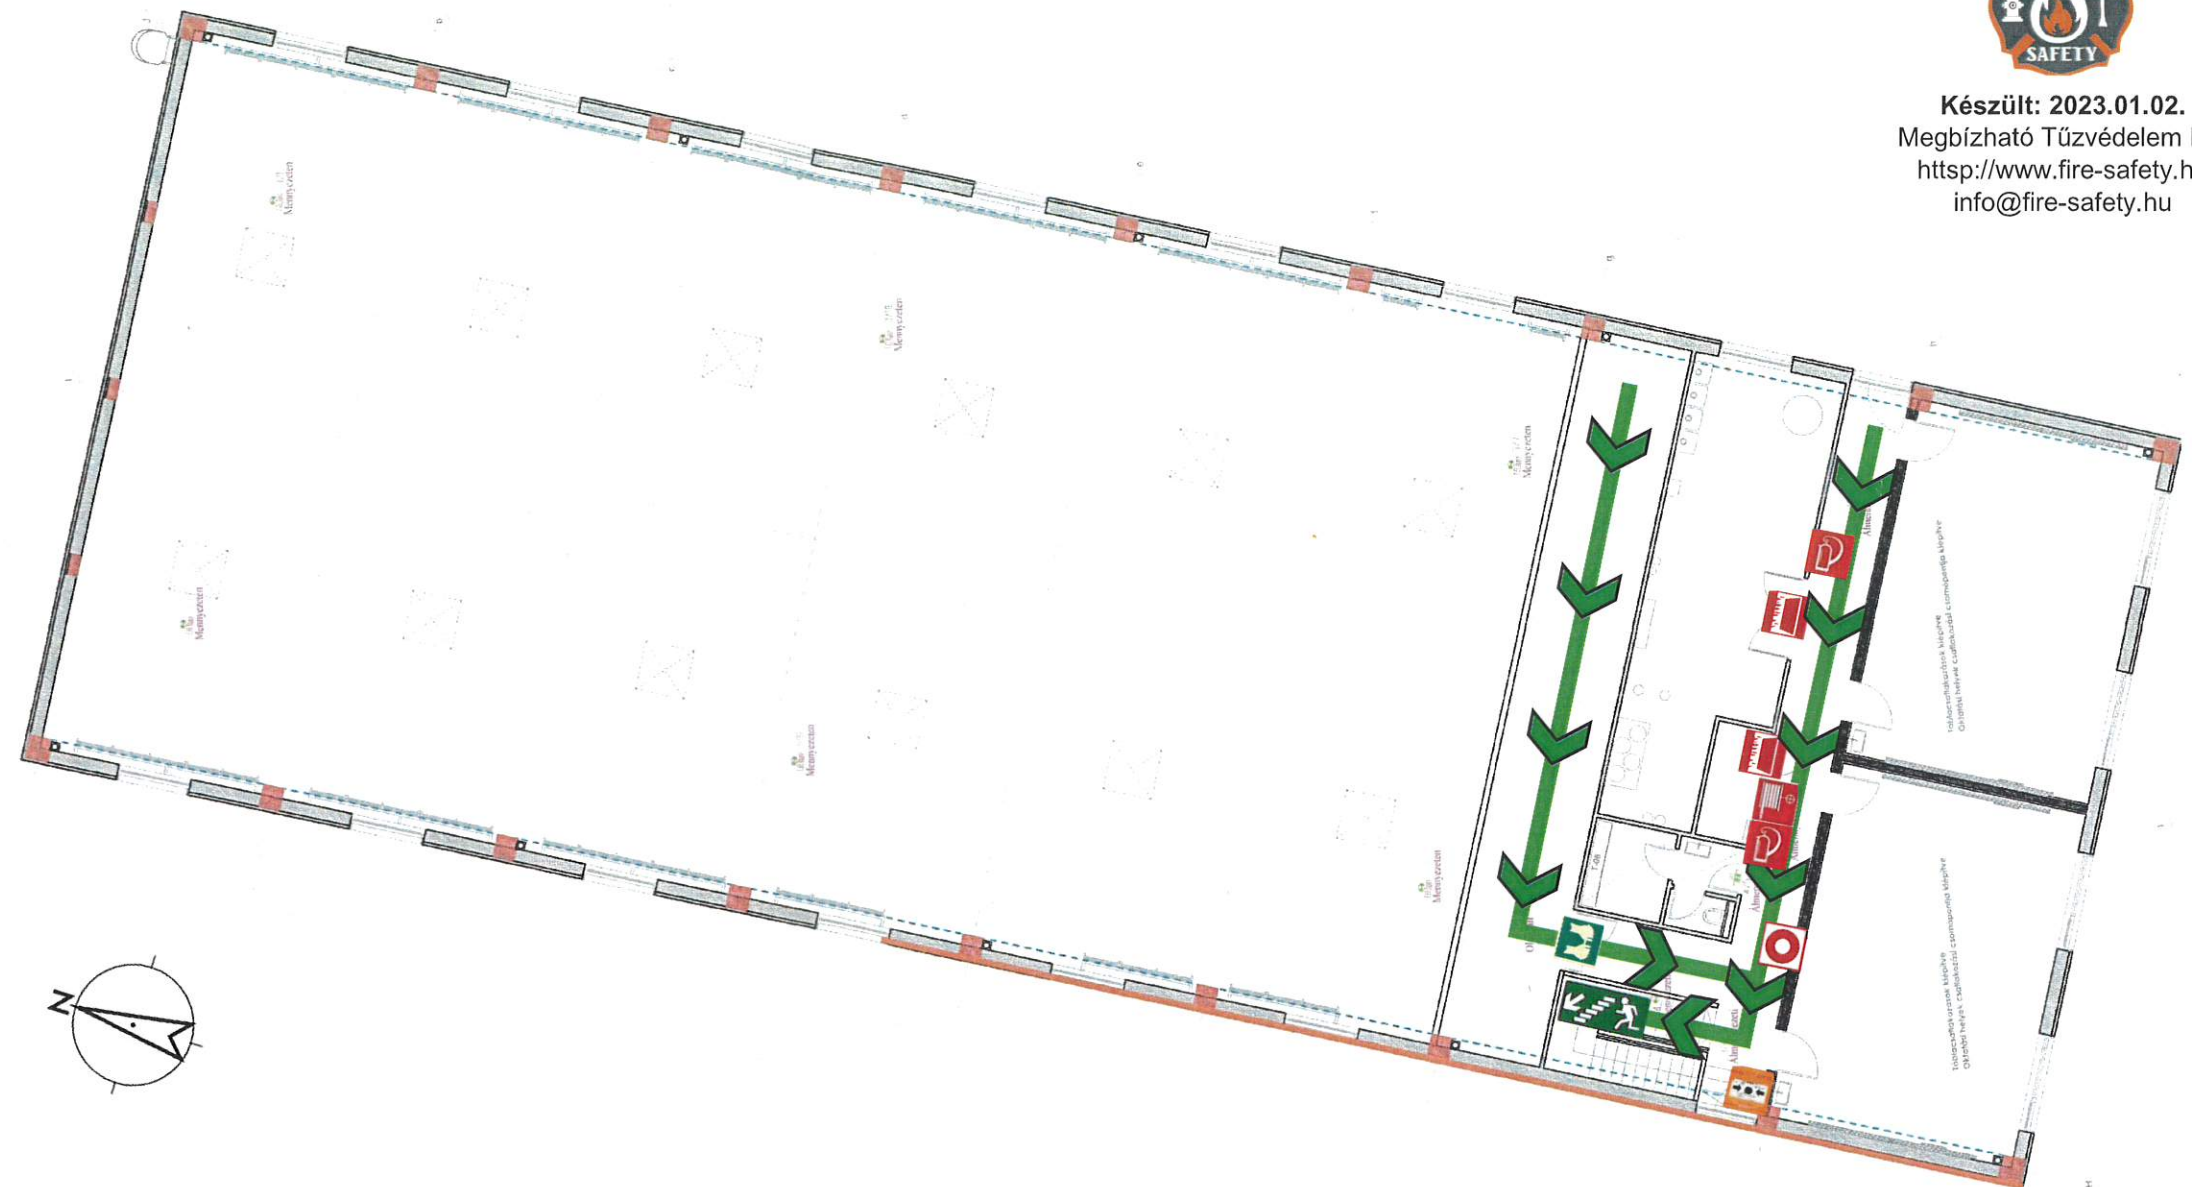

Áttekintő terv / Overview plan



Jelkulcs / Symbols



Menekülési irány
Escape route



Vészkijárat
Emergency exit



Gyülekezési pont
Assembly point



Pánikzárás ajtó
Panic door



Tűzoltó készülék
Fire extinguisher



Fali tűzcsap
Fire hose reel



Föld feletti tűzcsap
Above ground hydrant



Tűzoltósági kulcsszéf
Fire department key box



Tűzjelző központ
Fire alarm control panel



Kézi jelzésadó
Fire alarm



Hő- és füstelvezető központ
Heat and smoke control panel



Hő- és füstelvezető kezelő panel
Heat and smoke vent



Tűzgátló ajtó
Fire door



Tűzeseti főkapcsoló
Main power cut-off



Gáz főelzáró
Main gas shut-off



Ön itt áll
You are here